


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 17:46:28
Durée: 5mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAKITE KOURANY	
Date de naissance	01/01/2003
Age	22
Société	CR18
ID	25030517360182585

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

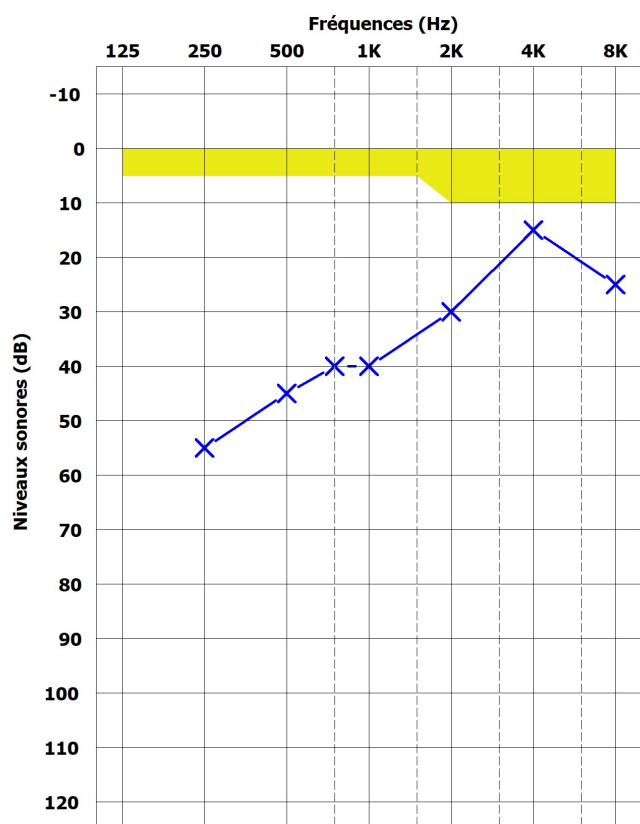

Oreille Gauche

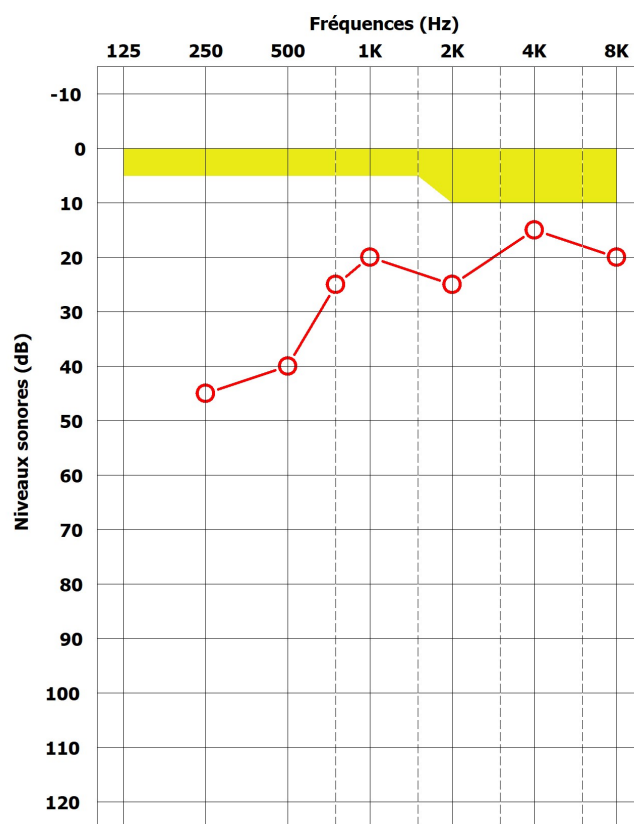

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		55	45	40	40		30		15		25
CA Droit		45	40	25	20		25		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes