


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 15:03:29
Durée: 4mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100115011689644

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

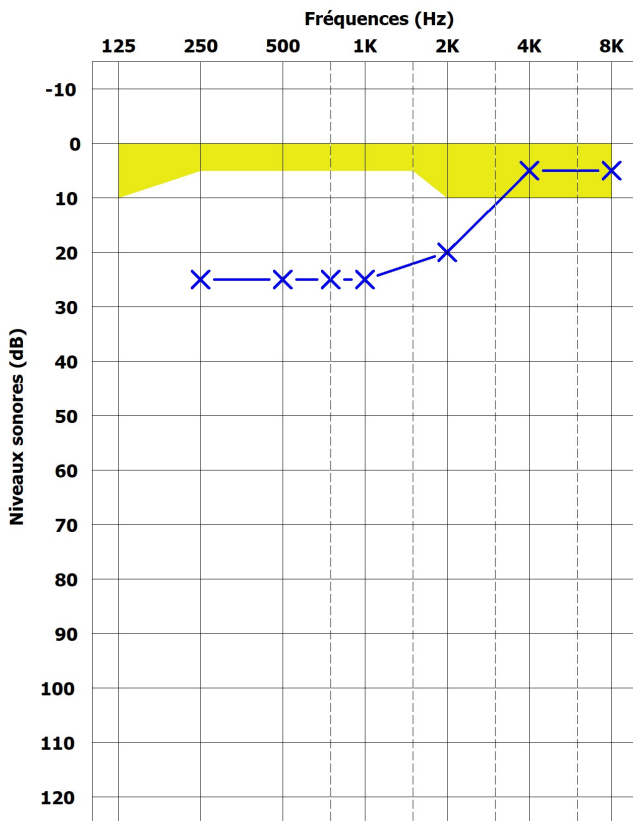

Oreille Gauche

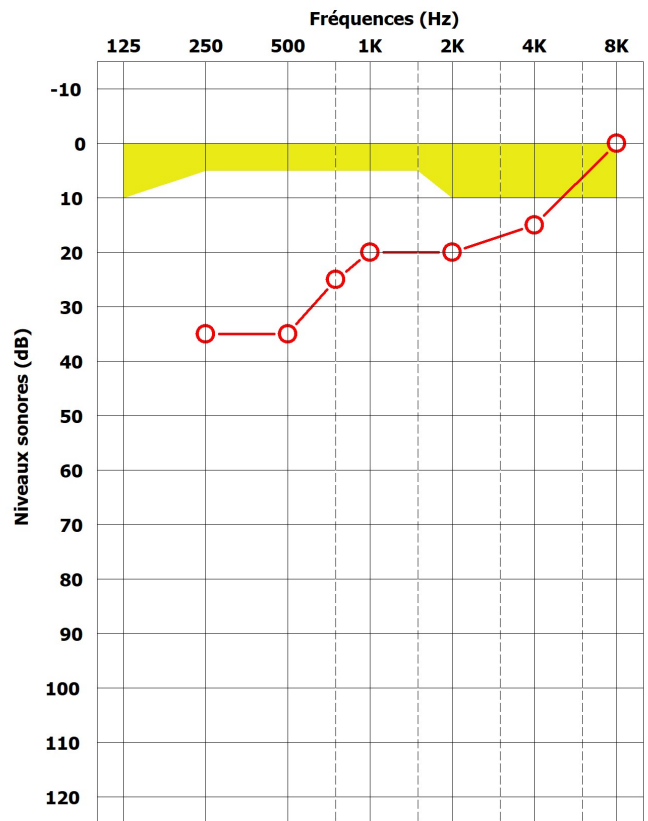

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		20		5		5
CA Droit		35	35	25	20		20		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes