

MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 12:27:59

Durée: 4mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25031112072731438

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

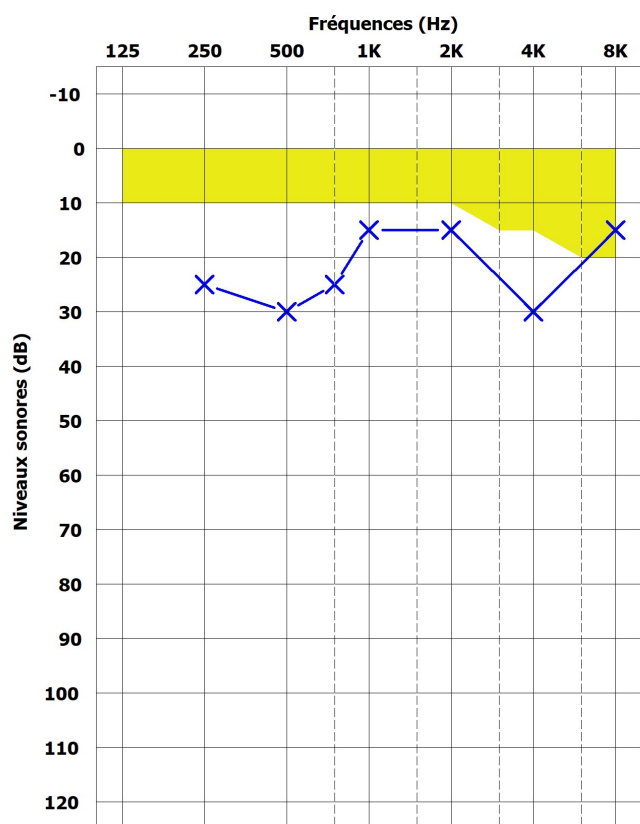

Oreille Gauche

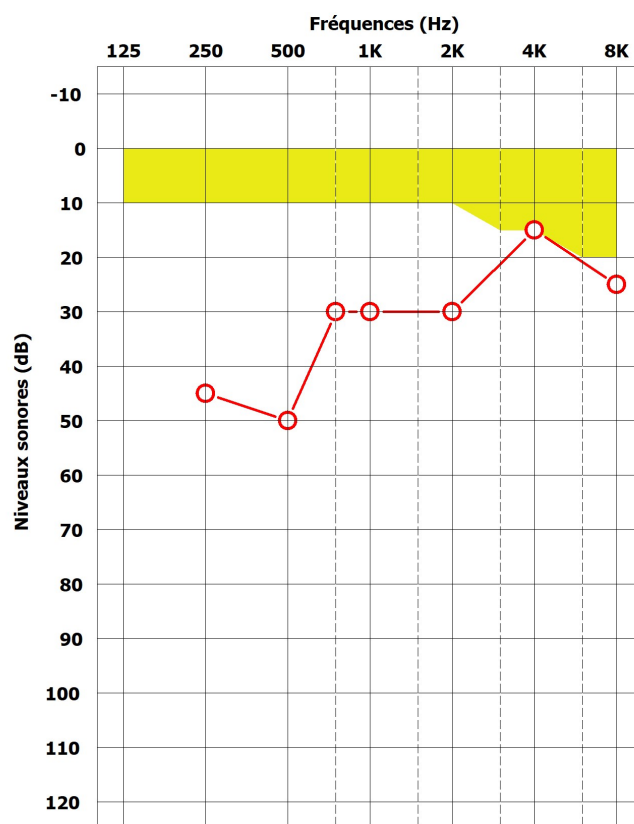

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		15		30		15
CA Droit		45	50	30	30		30		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	31,3 dB	---

Notes