



Données Patient	
BAH MAMADOU SALIOU	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24050717093097888

Date du test: 07/05/2024 17:10:44
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

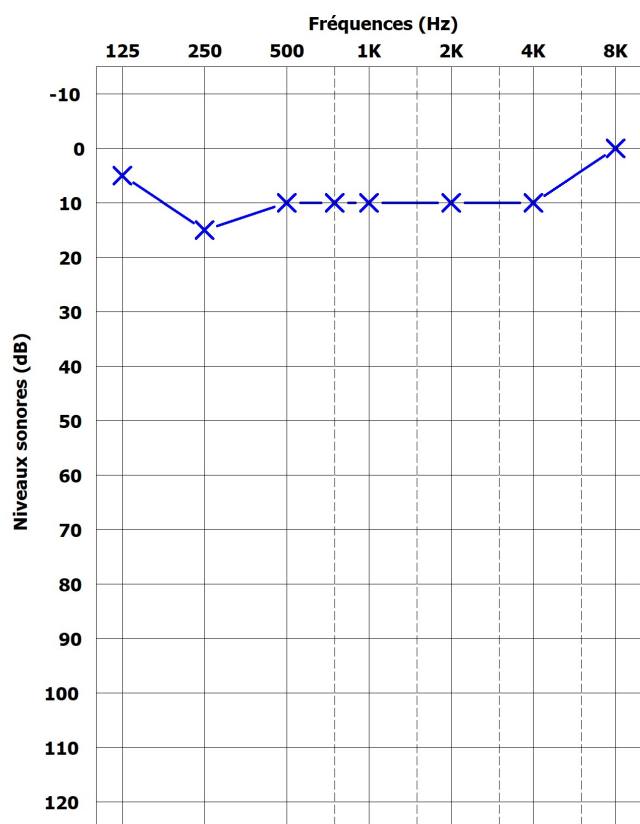

Oreille Gauche

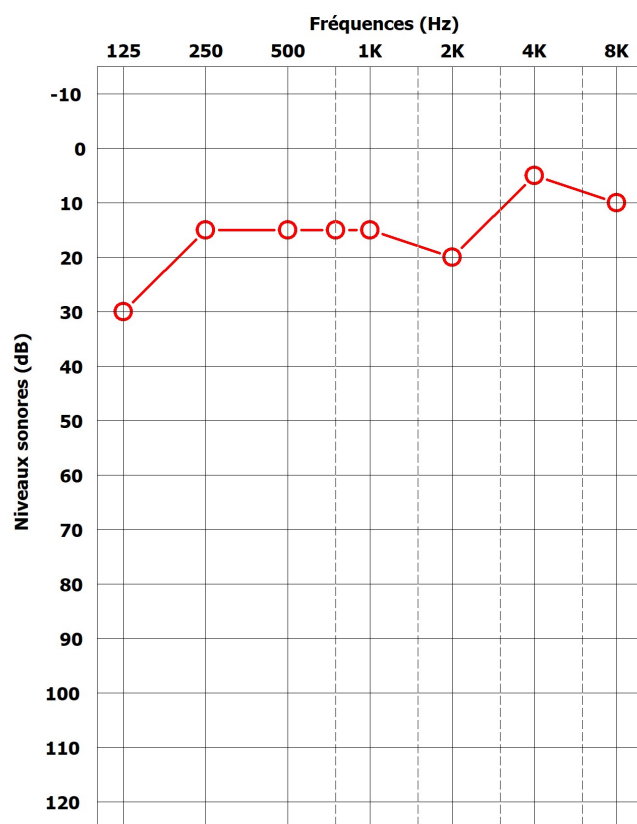

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	15	10	10	10		10		10		0
CA Droit	30	15	15	15	15		20		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes