


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 17:50:19
Durée: 13mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEÏTA ABOUBACAR	
Date de naissance	06/01/1968
Age	56
Société	CR18
ID	24041517474459611

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

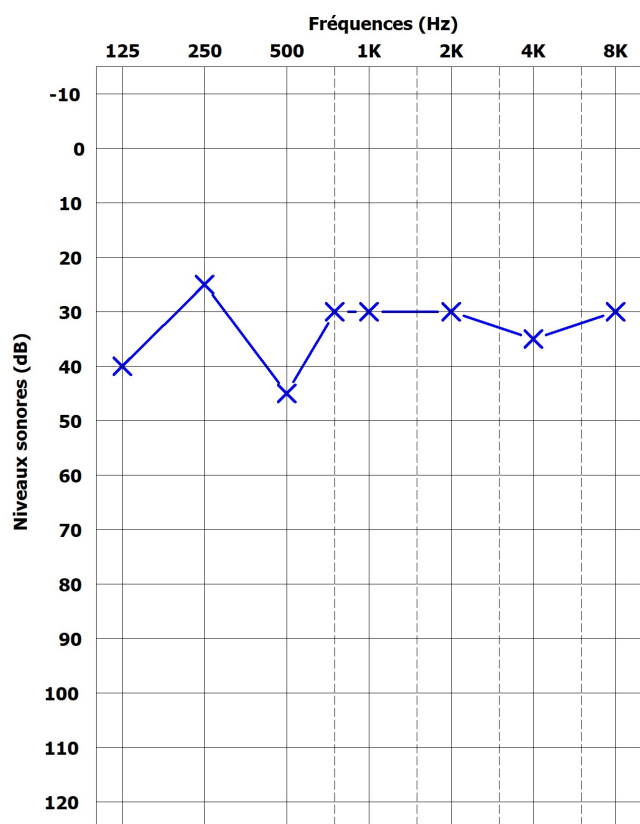

Oreille Gauche

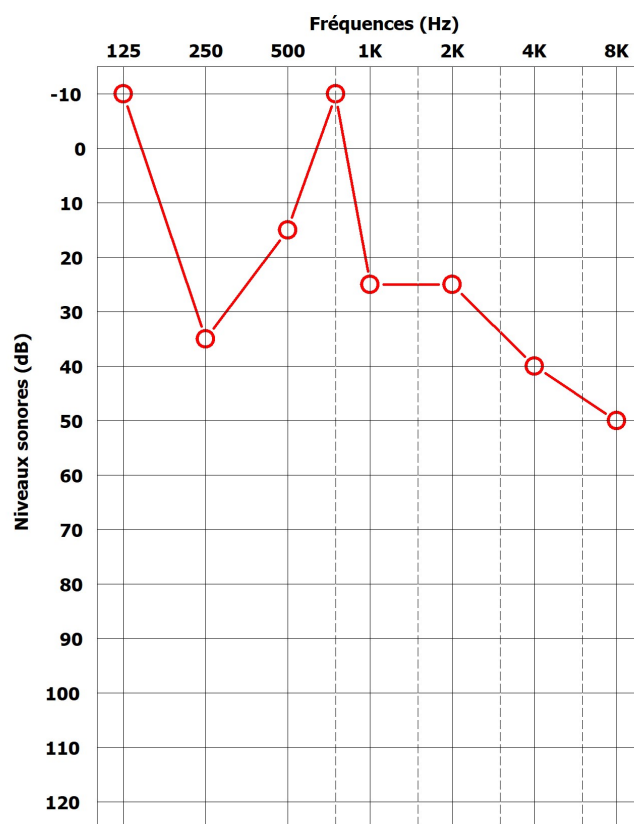

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	25	45	30	30		30		35		30
CA Droit	-10	35	15	-10	25		25		40		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes