

MEDVIE


Date du test: 30/10/2025 11:35:32

Durée: 4mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
	CAMARA MAMADY 2
Date de naissance	02/09/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25103010003421021

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

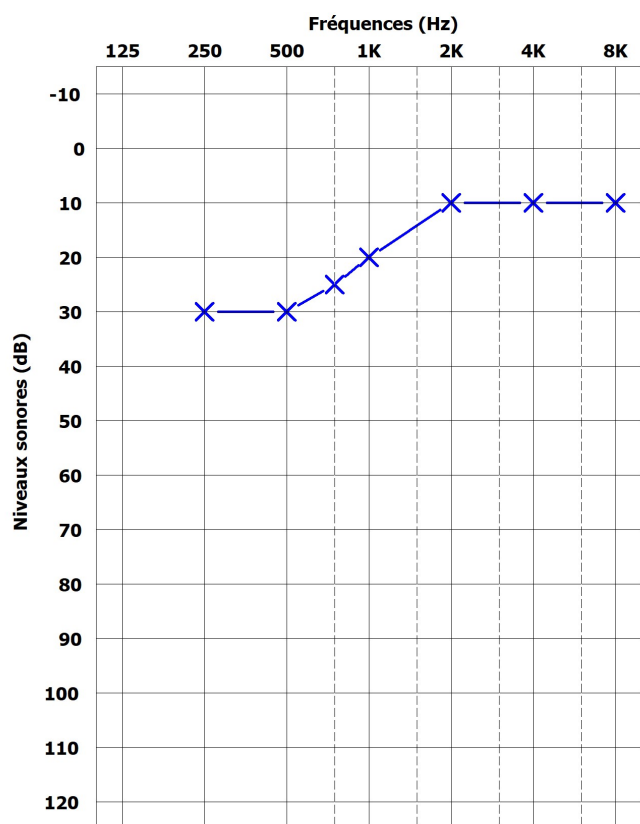

Oreille Gauche

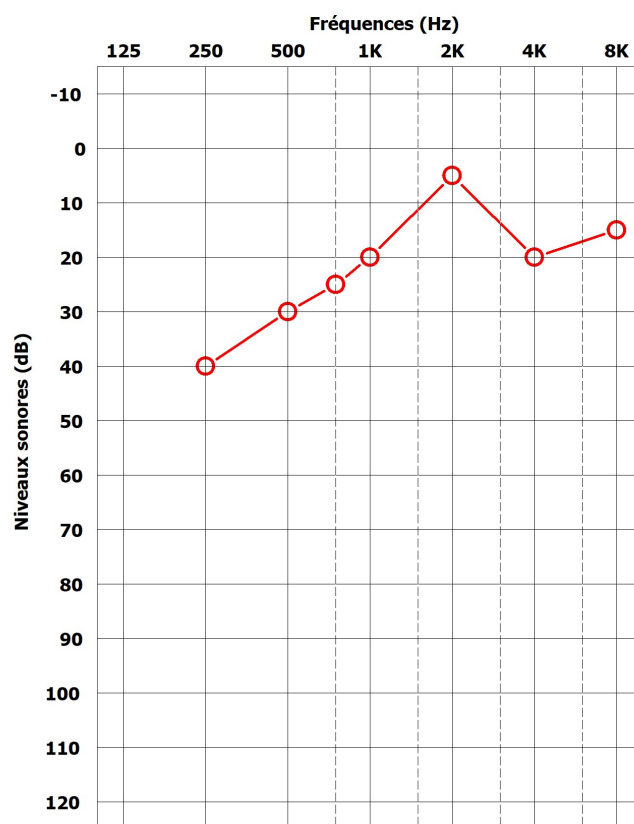

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	20		10		10		10
CA Droit		40	30	25	20		5		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes