


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:21:52
Durée: 6mn 16s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA ALY BADARA	
Date de naissance	01/01/1992
Age	33
Société	CR18
ID	25031311054996417

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

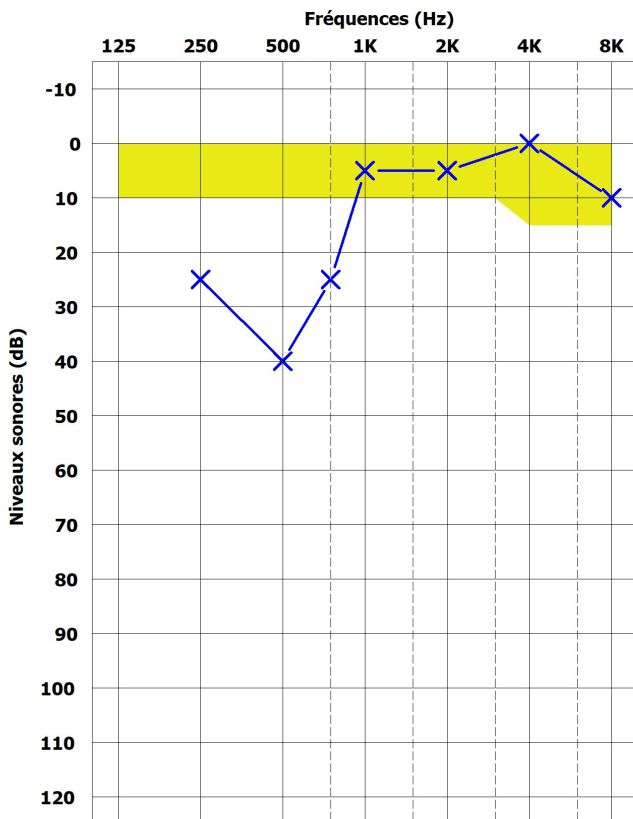

Oreille Gauche

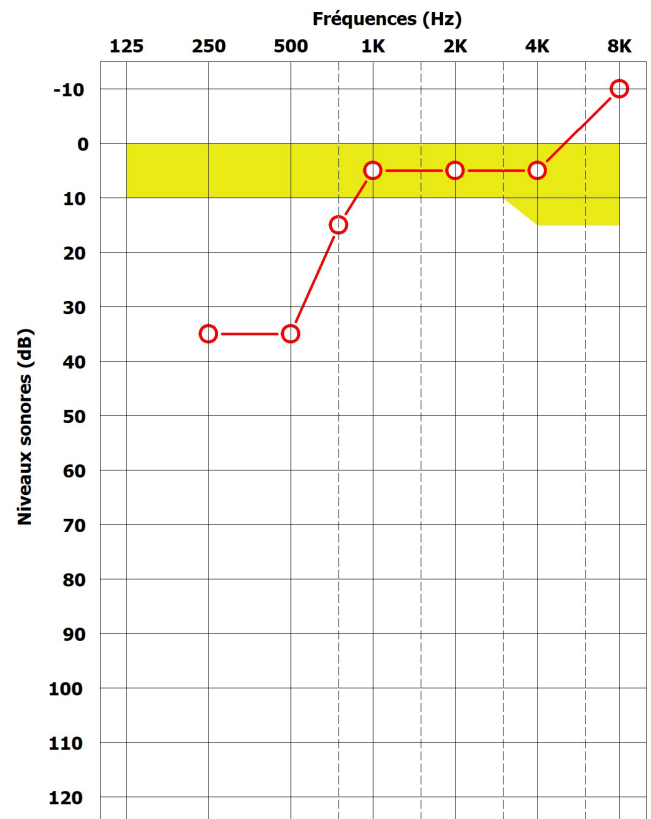

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	25	5		5		0		10
CA Droit		35	35	15	5		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes