

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 13:23:20

Durée: 5mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SANGARE MOUSSA	
Date de naissance	10/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24122113223090343

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

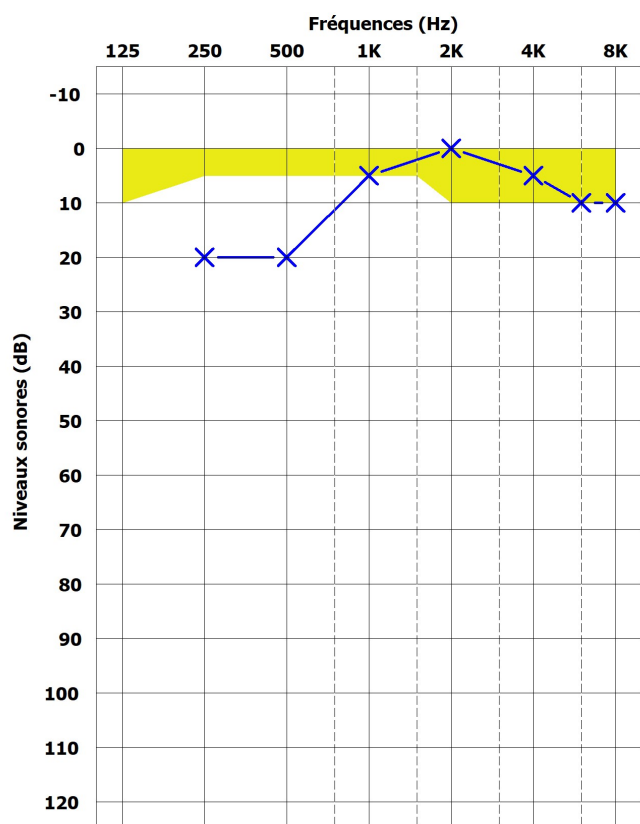

Oreille Gauche

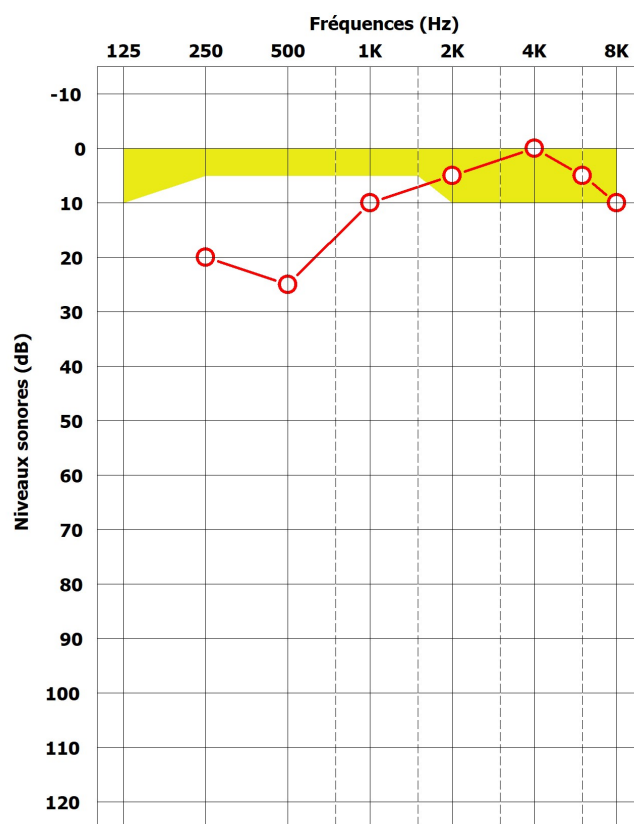

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		5		0		5	10	10
CA Droit		20	25		10		5		0	5	10

Calcul de perte	
	PAM
CA Gauche	5,0 dB
CA Droit	10,0 dB

Notes