


MEDVIE

Date du test: 29/02/2024 14:15:34

Durée: 4mn 29s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

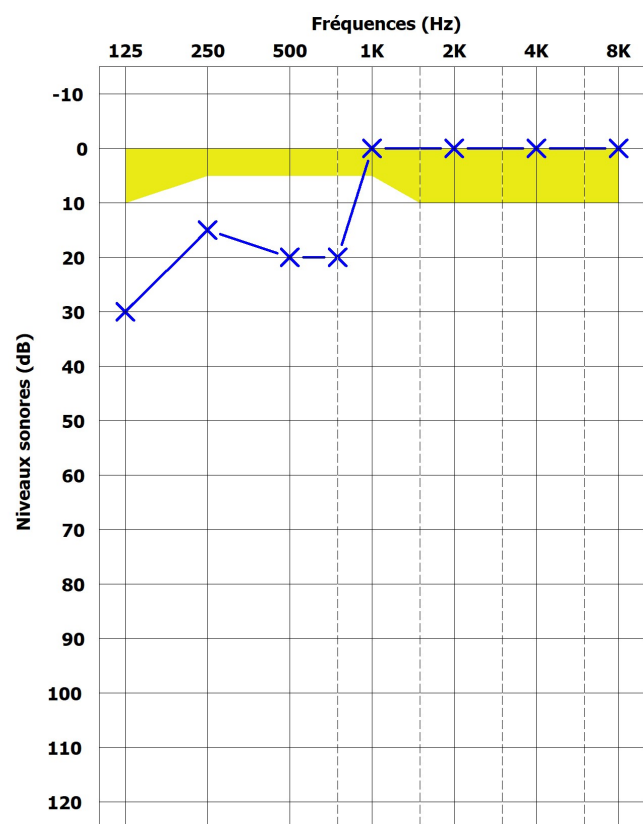

Oreille Gauche

Données Patient	
SWARAY BANGALEE	
Date de naissance	09/02/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24022914113725005

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

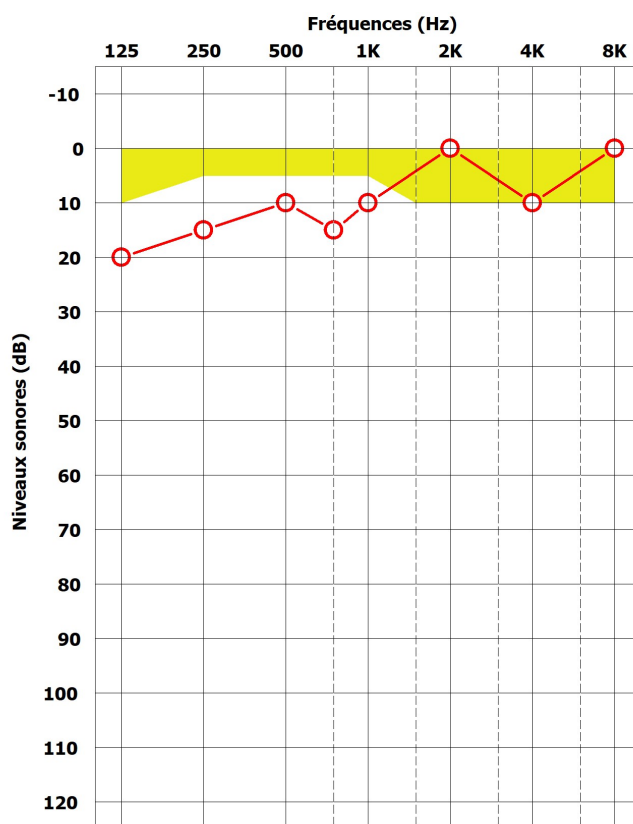

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	20	20	0		0		0		0
CA Droit	20	15	10	15	10		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes