

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 12:33:45

Durée: 5mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA ABDOULAYE	
Date de naissance	17/02/2003
Age	22
Société	CR18
ID	25082112310033005

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

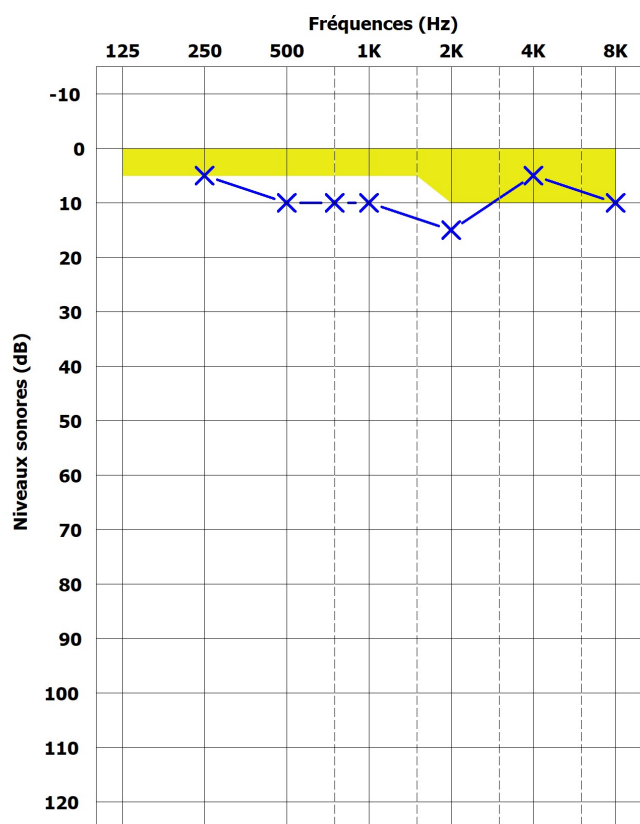

Oreille Gauche

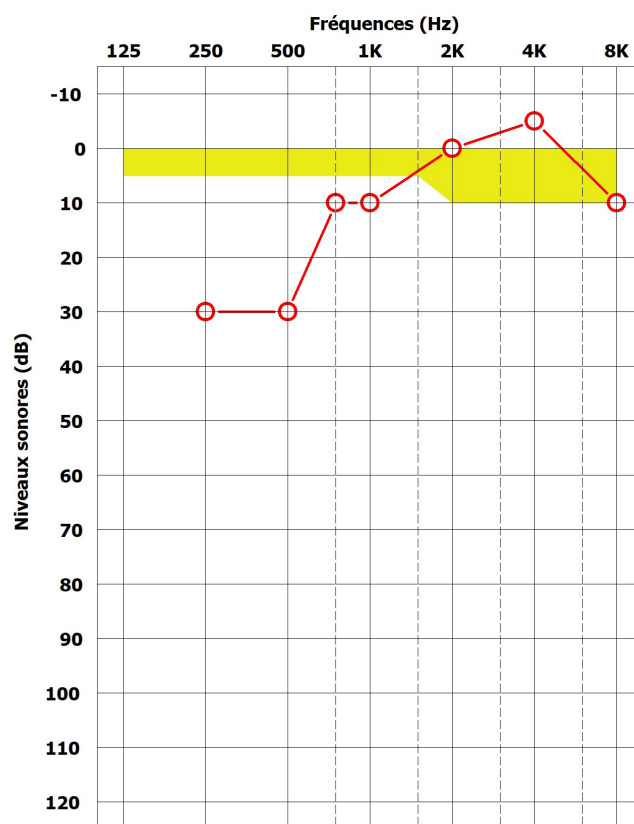

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	10		15		5		10
CA Droit		30	30	10	10		0		-5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes