


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 10:40:44
Durée: 3mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE DJOUBA	
Date de naissance	03/03/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24093010392205250

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

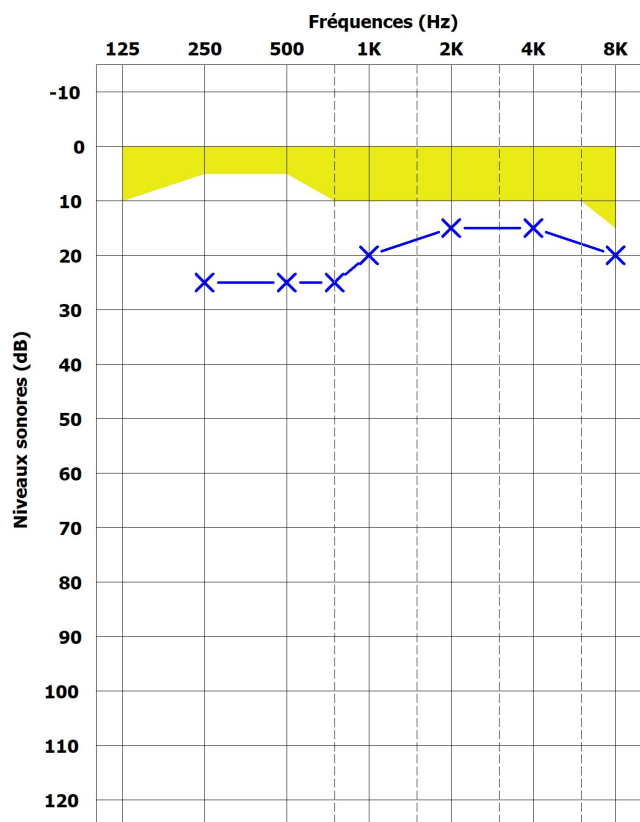

Oreille Gauche

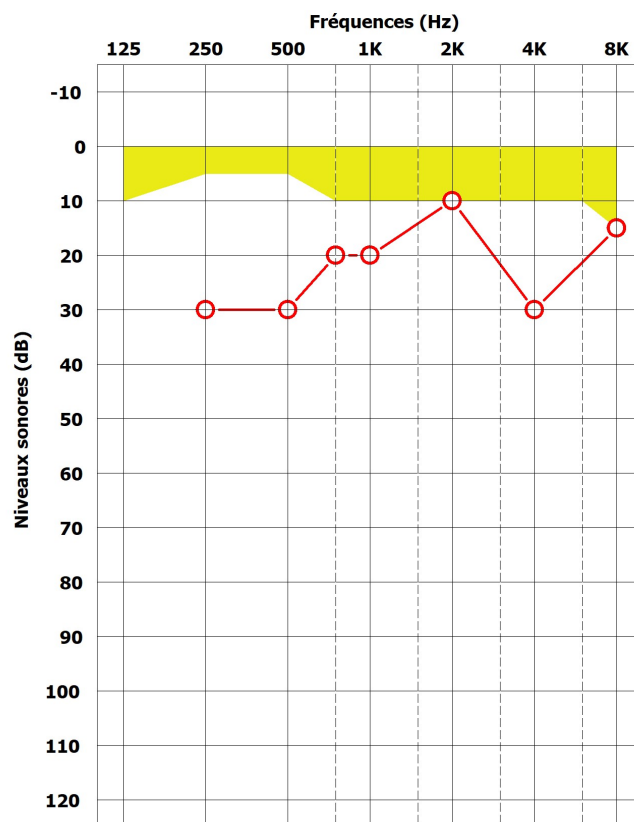

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	20		15		15		20
CA Droit		30	30	20	20		10		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes