


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:31:18
Durée: 5mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
LAMAH NYANKOYE	
Date de naissance	01/01/1979
Age	46
Société	CR18
ID	25030712251968645

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

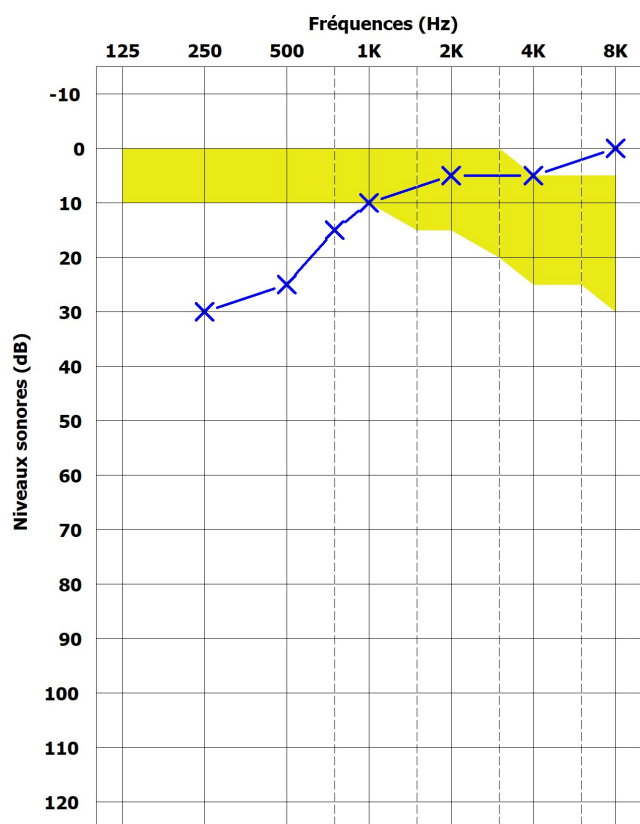

Oreille Gauche

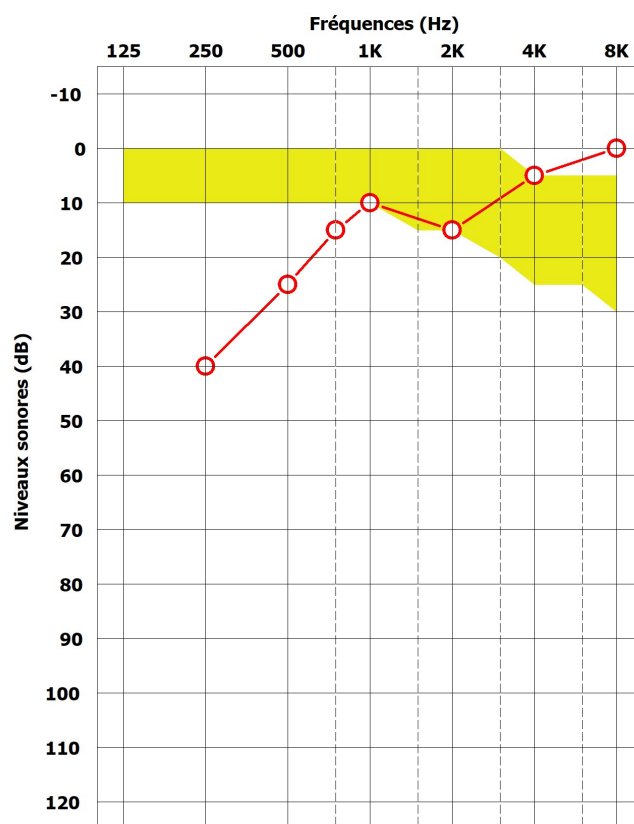

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		5		5		0
CA Droit		40	25	15	10		15		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes