

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:12:03

Durée: 4mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	01/07/1989
Age	35
Société	CR18
ID	25031411102913815

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

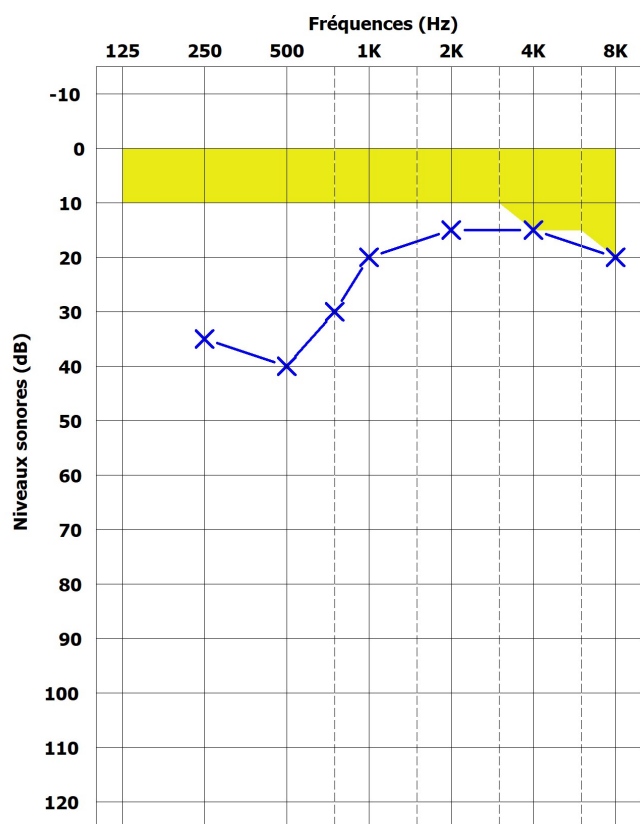

Oreille Gauche

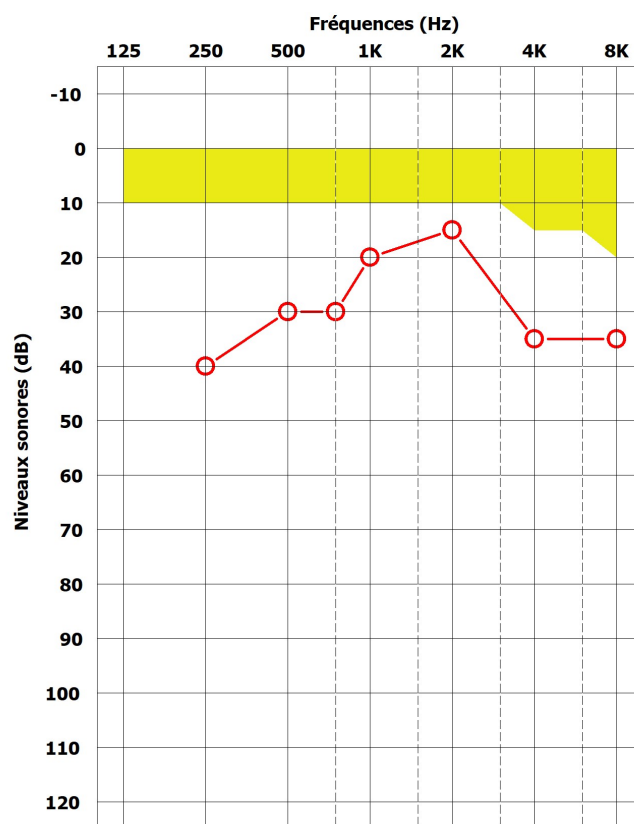

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	30	20		15		15		20
CA Droit		40	30	30	20		15		35		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes