

MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 13:08:01

Durée: 3mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA AMADOU	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24100312542378970

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

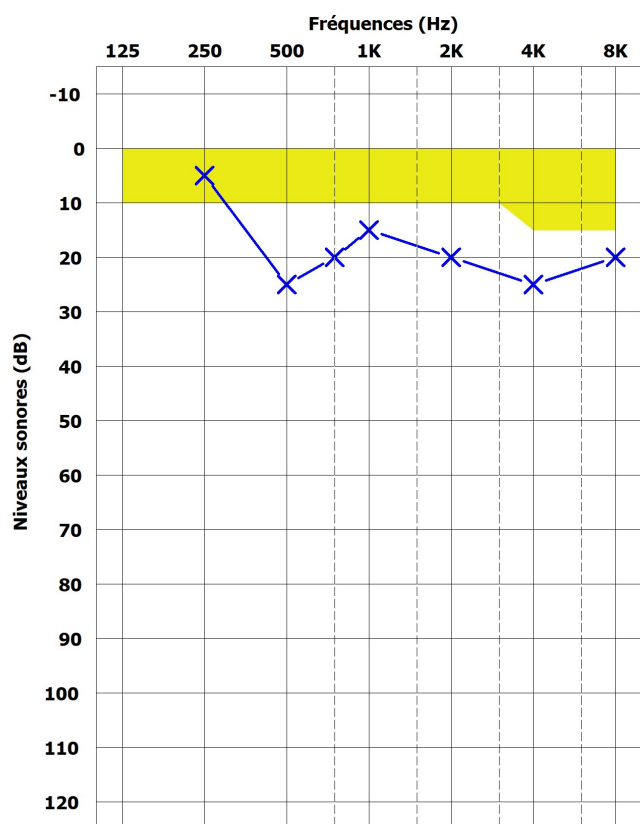

Oreille Gauche

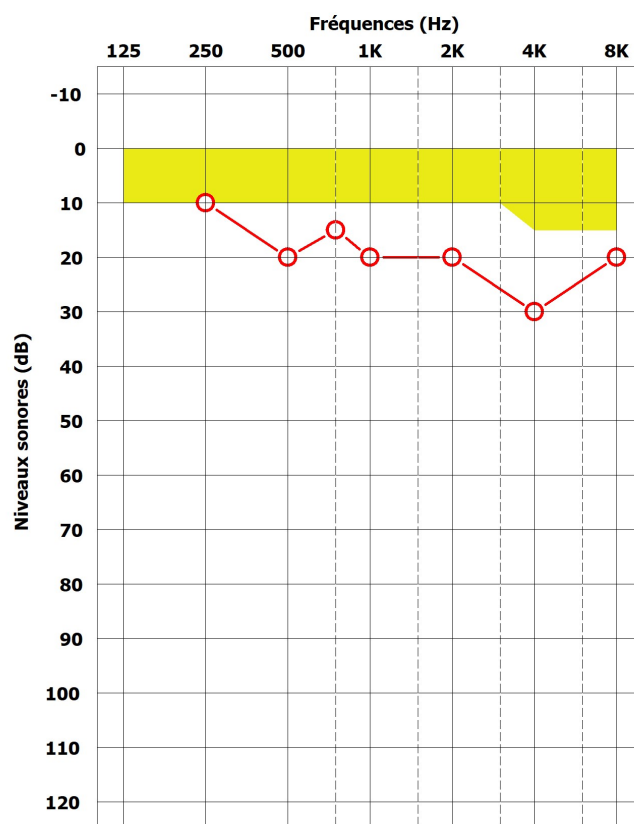

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	20	15		20		25		20
CA Droit		10	20	15	20		20		30		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes