


MEDVIE


Date du test: 01/06/2024 15:50:36
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CISSE MOHAMED
Date de naissance	14/12/2002
Age	21
Société	CR18
ID	24060115460878155

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

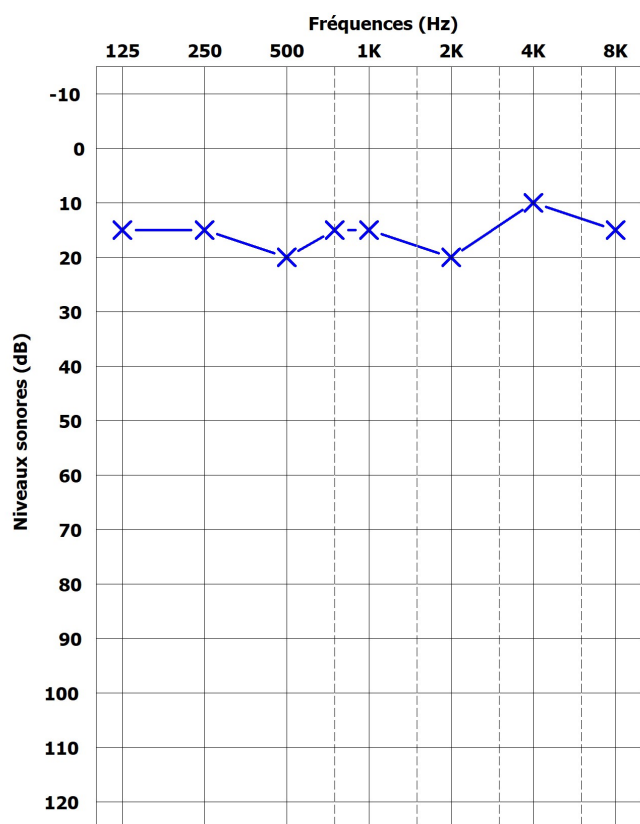

Oreille Gauche

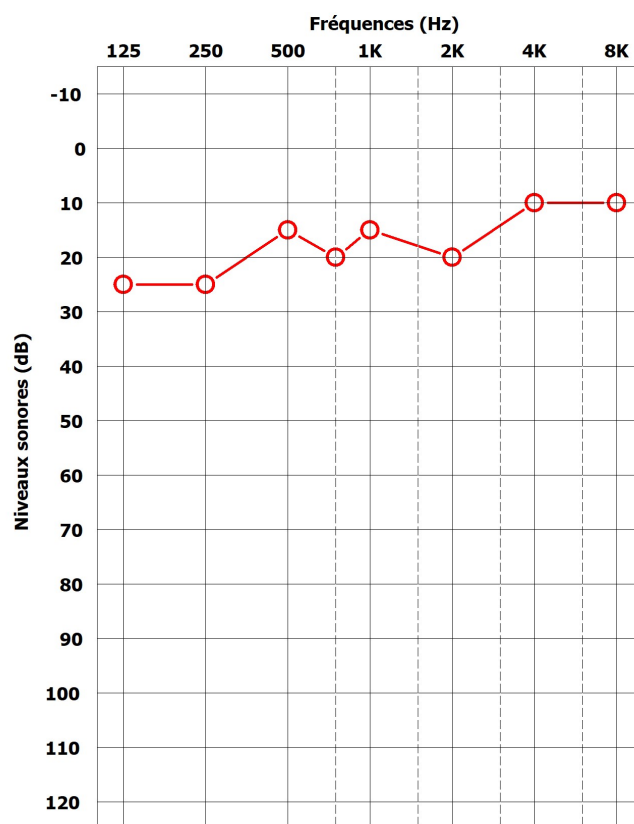

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	20	15	15		20		10		15
CA Droit	25	25	15	20	15		20		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes