



Données Patient	TRAORE LANCINE
Date de naissance	07/07/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24110513080321976

Date du test: 05/11/2024 13:12:33
 Durée: 4mn 00s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

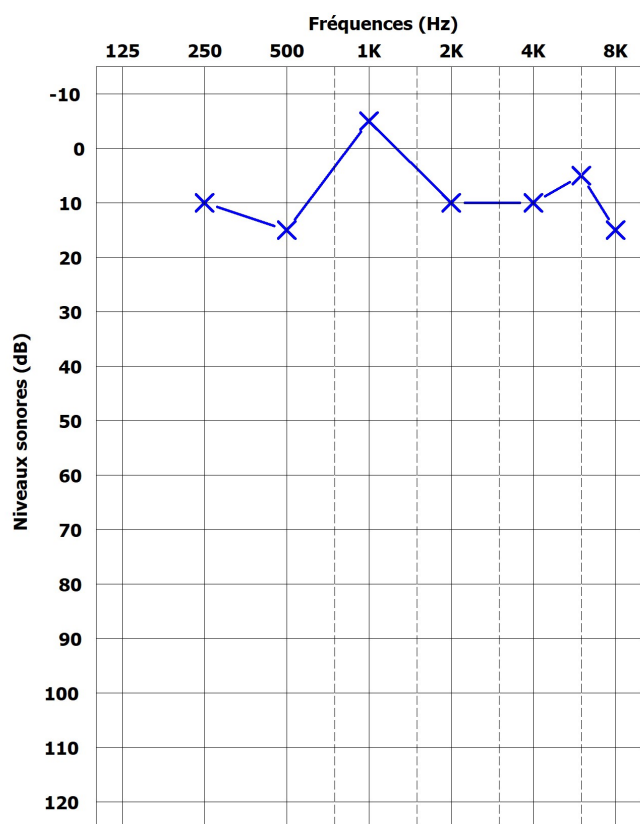

Oreille Gauche

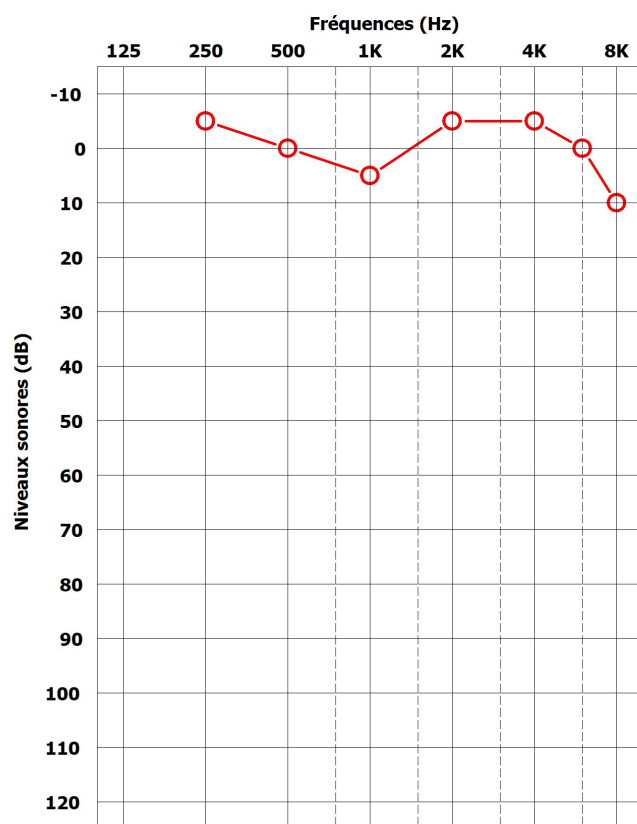

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15		-5		10		10	5	15
CA Droit		-5	0		5		-5		-5	0	10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes