

MEDVIE


Date du test: 05/04/2024 12:25:00

Durée: 9mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE BAKARY
Date de naissance	02/02/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24040512233931640

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

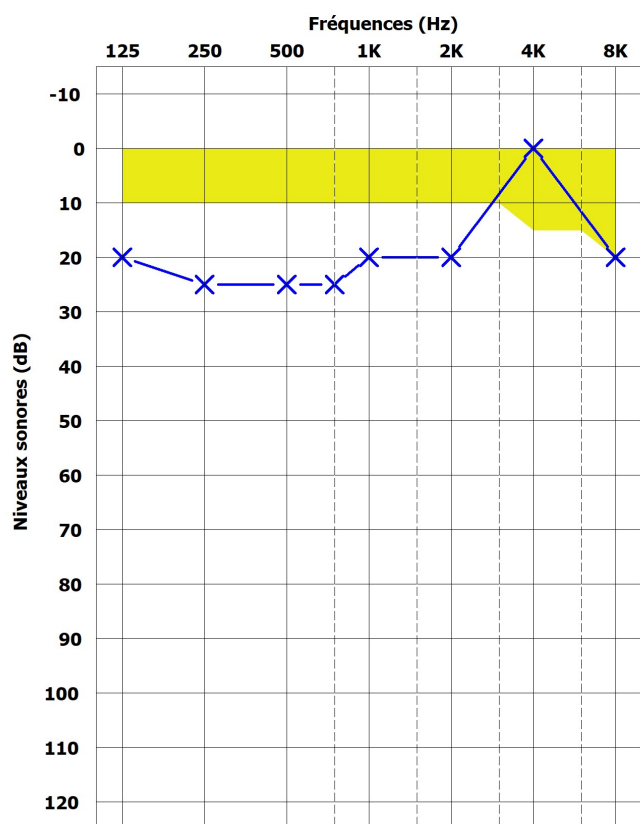

Oreille Gauche

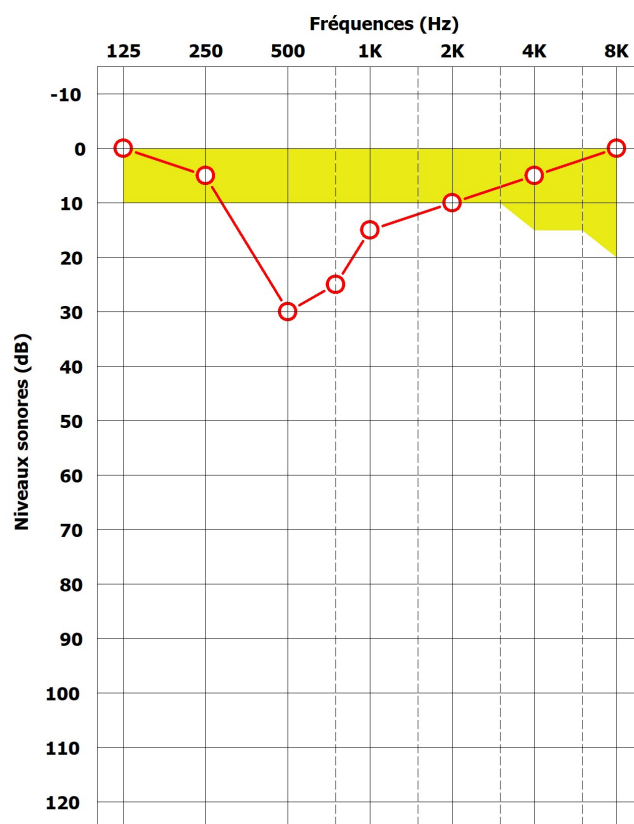

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	25	25	20		20		0		20
CA Droit	0	5	30	25	15		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes