


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 11:05:25
Durée: 4mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOURE ABDOULAYE	
Date de naissance	06/08/1987
Age	37
Société	CR18
ID	25030711025048131

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

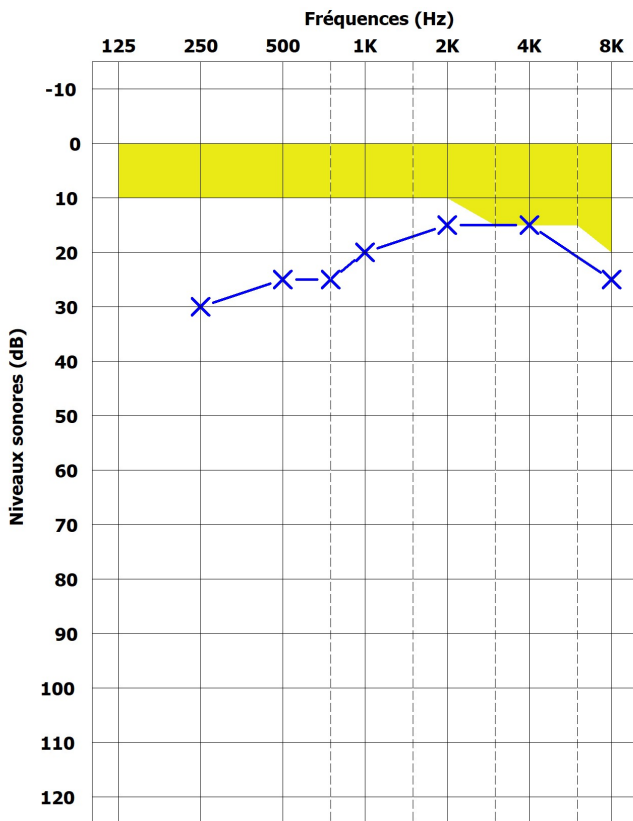

Oreille Gauche

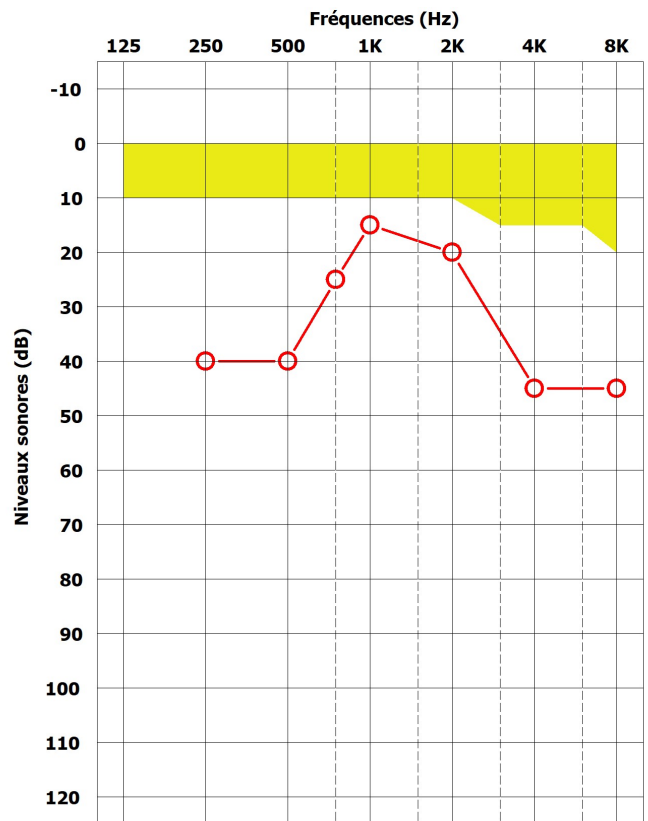

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		15		15		25
CA Droit		40	40	25	15		20		45		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes