


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 15:39:58
Durée: 6mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CR18
ID	24030415371795781

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

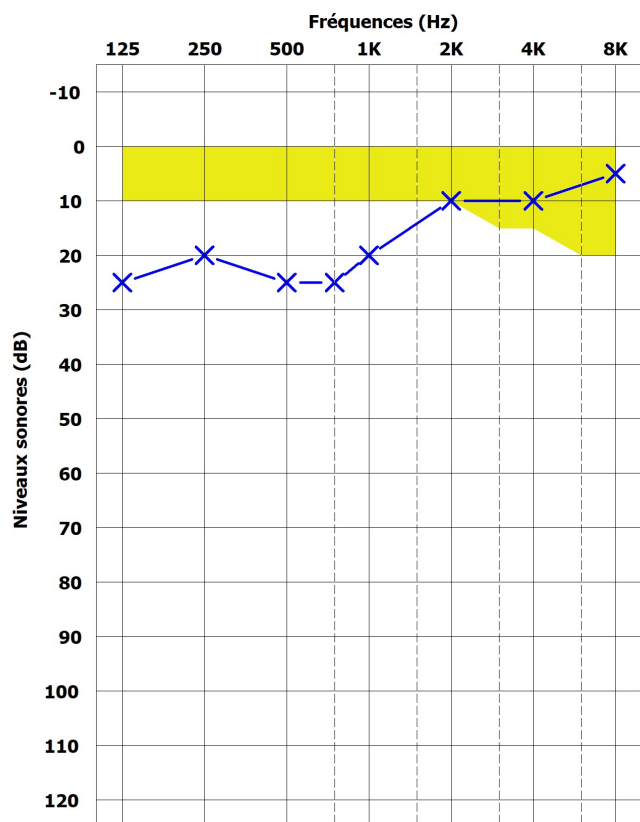

Oreille Gauche

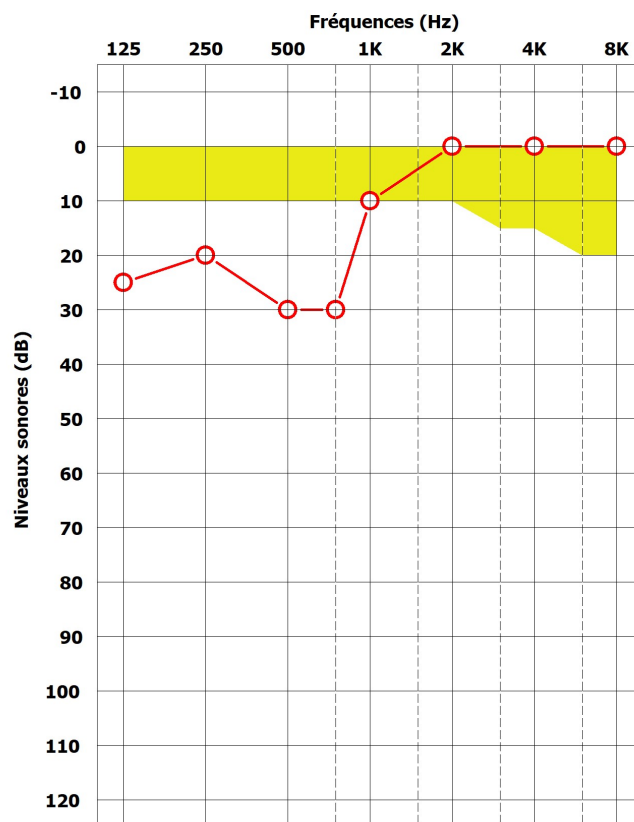

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	25	25	20		10		10		5
CA Droit	25	20	30	30	10		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes