


MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 12:30:34

Durée: 6mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

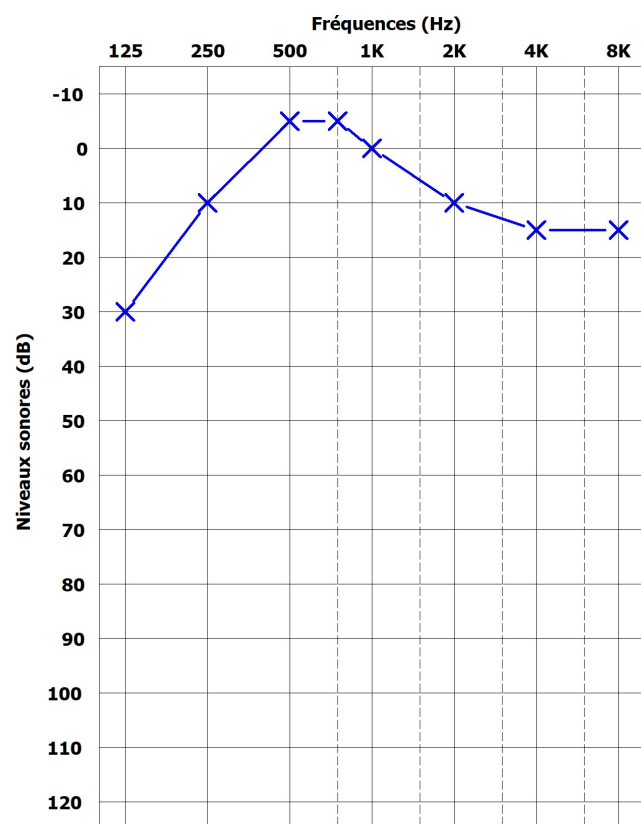

Oreille Gauche

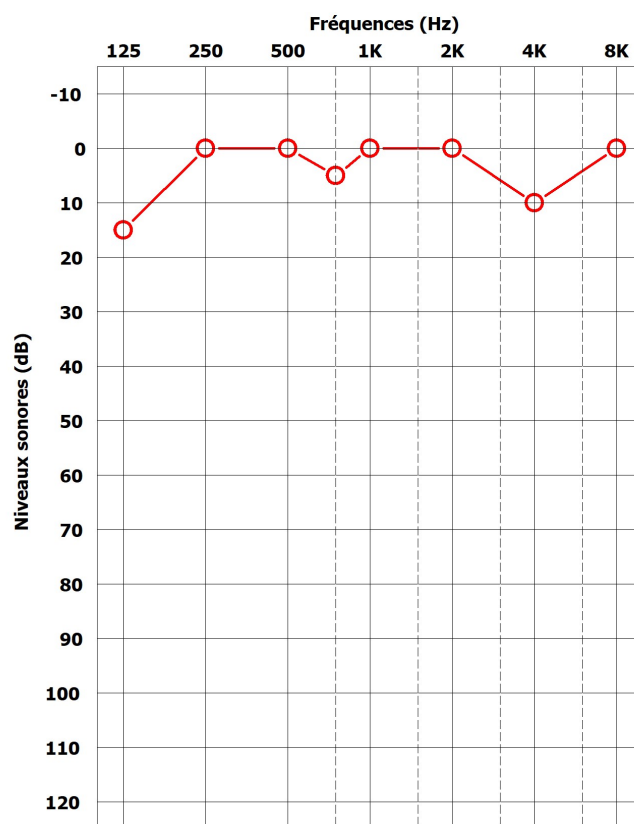

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	-5	-5	0		10		15		15
CA Droit	15	0	0	5	0		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient	SANGARE N'VALY
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24041812110942961

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021