


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 15:30:45
Durée: 5mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24030415251219186

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

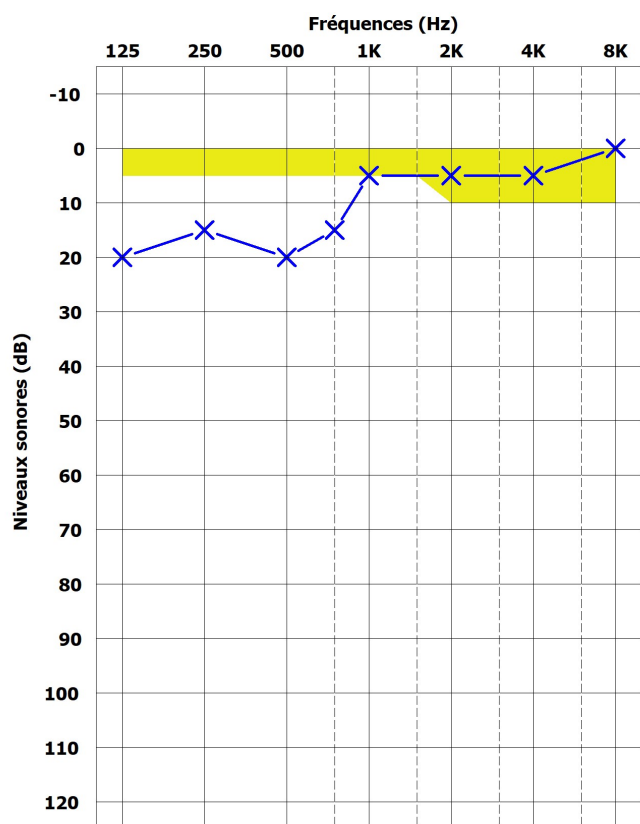

Oreille Gauche

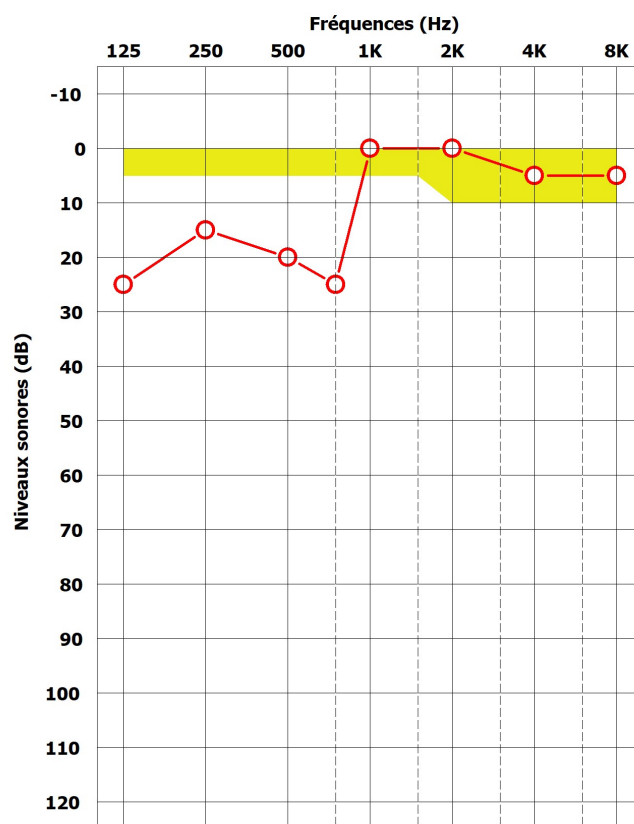

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	15	5		5		5		0
CA Droit	25	15	20	25	0		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes