

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 16:58:55

Durée: 13mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE AMARA
Date de naissance	01/01/1997	
Age	27	
Société	CR18	
ID	24032016565380408	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

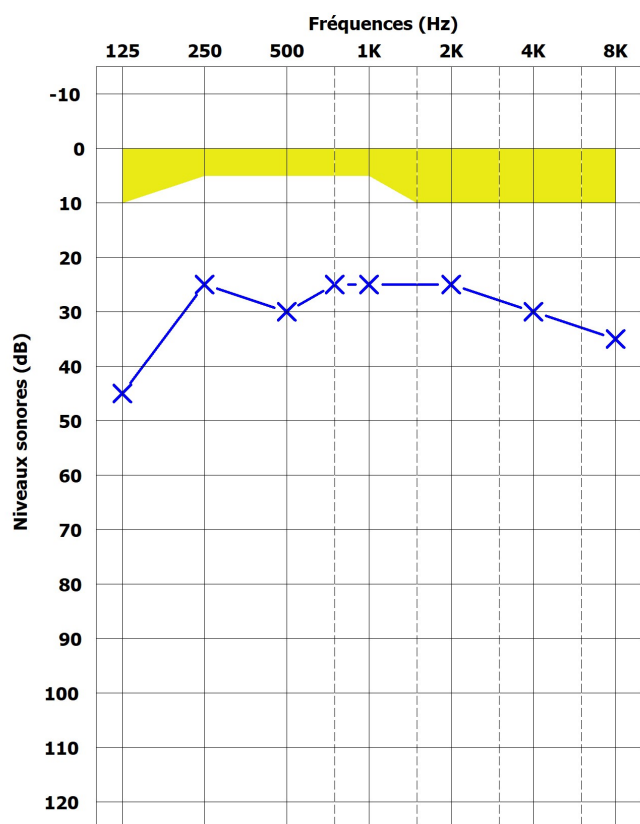

Oreille Gauche

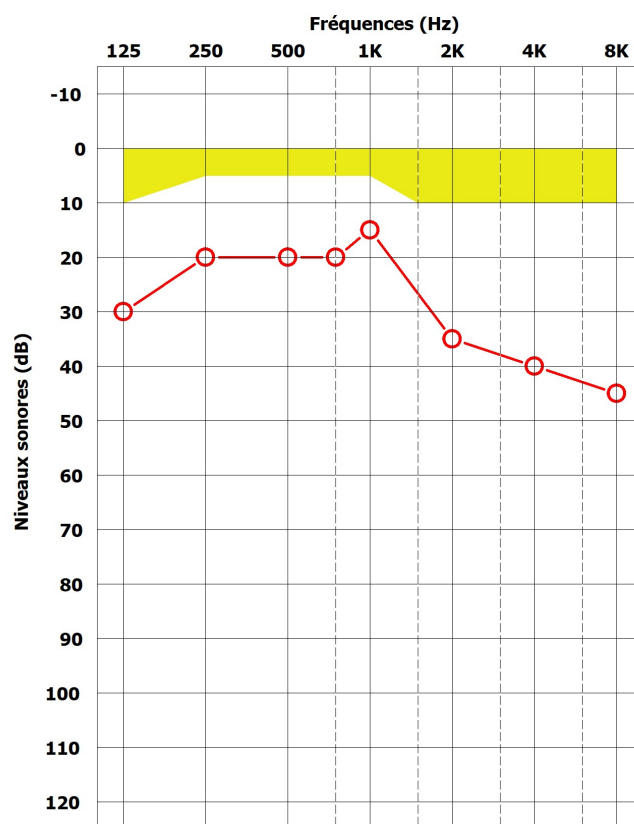

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	25	30	25	25		25		30		35
CA Droit	30	20	20	20	15		35		40		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes