


MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 15:42:00
Durée: 10mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24032015394582051

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

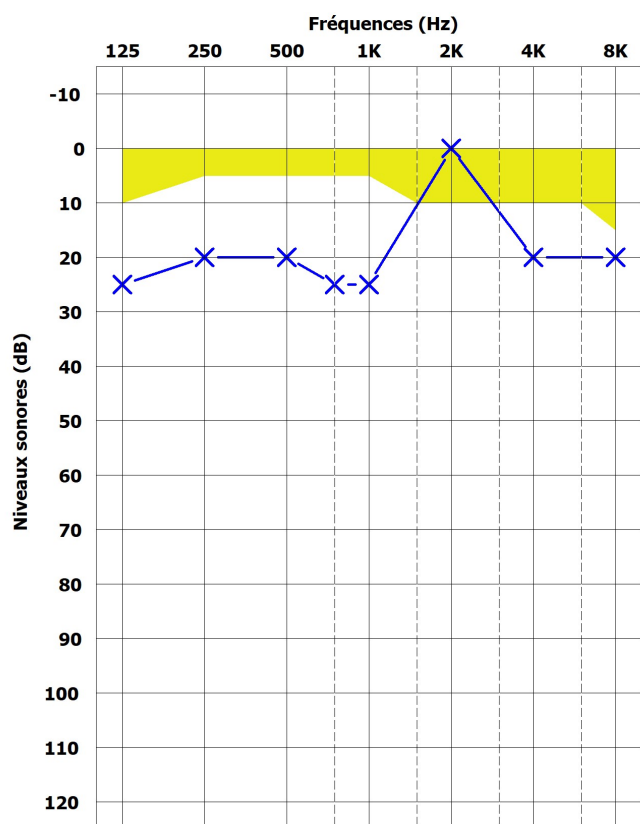

Oreille Gauche

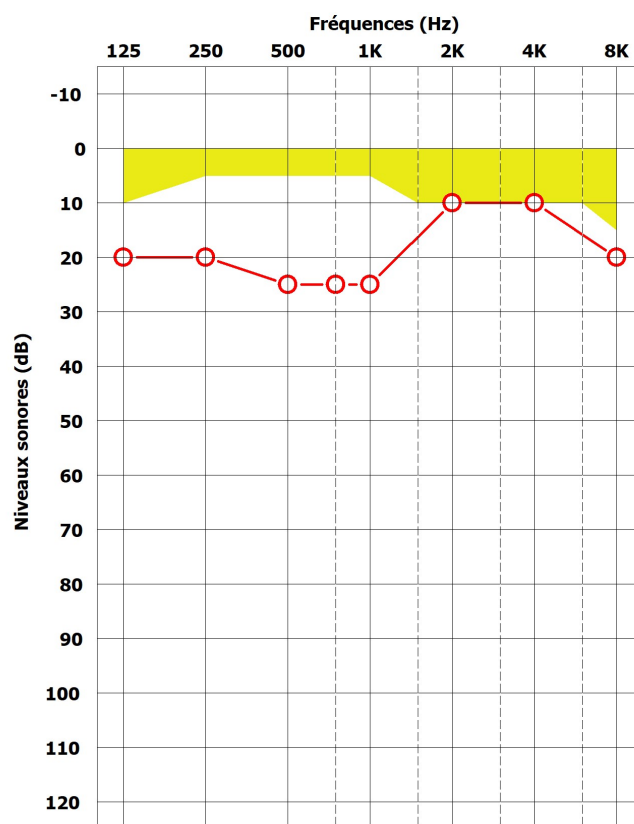

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	25	25		0		20		20
CA Droit	20	20	25	25	25		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes