


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 13:13:58
Durée: 3mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MARIAME	
Date de naissance	09/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24100313103686060

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

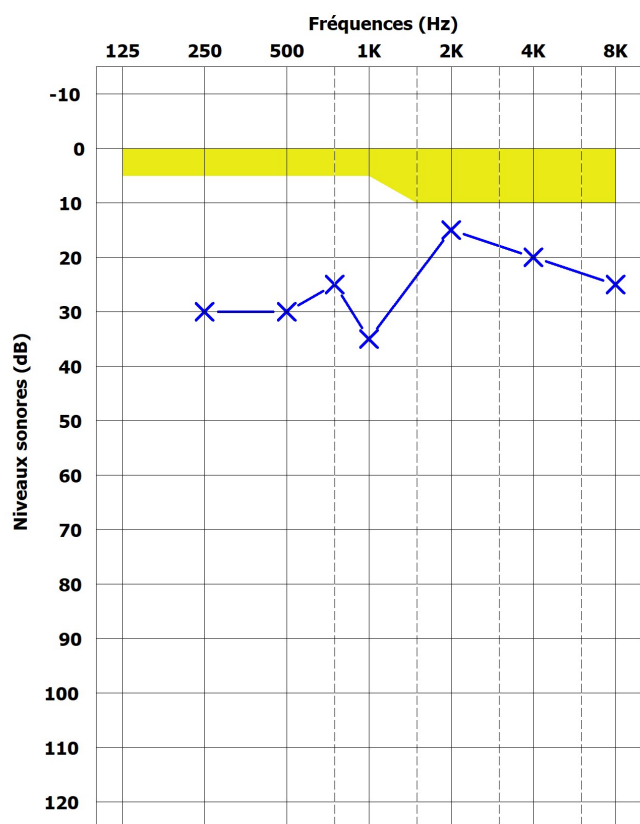

Oreille Gauche

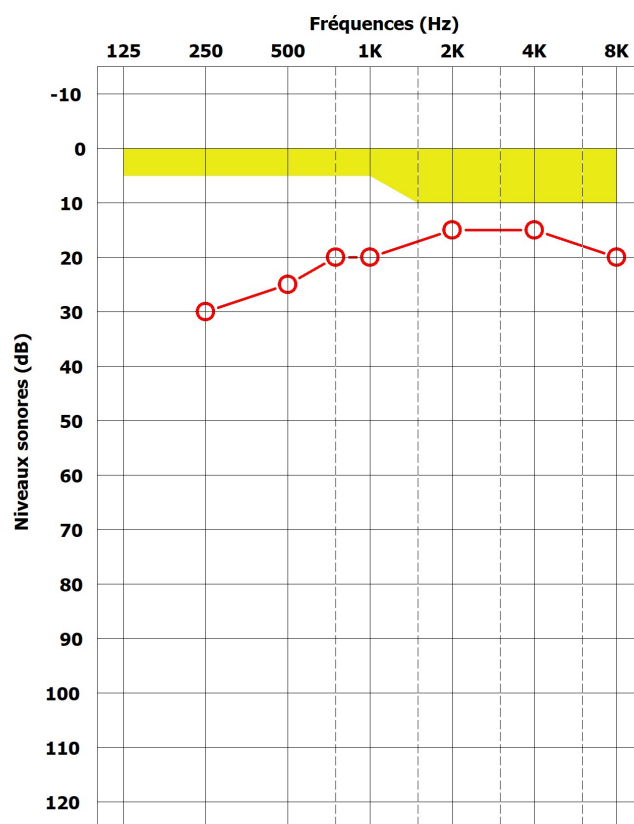

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	35		15		20		25
CA Droit		30	25	20	20		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes