

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:38:40

Durée: 5mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE IBRAHIMA
Date de naissance	01/01/1985
Age	40
Société	CR18
ID	25031511320324096

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

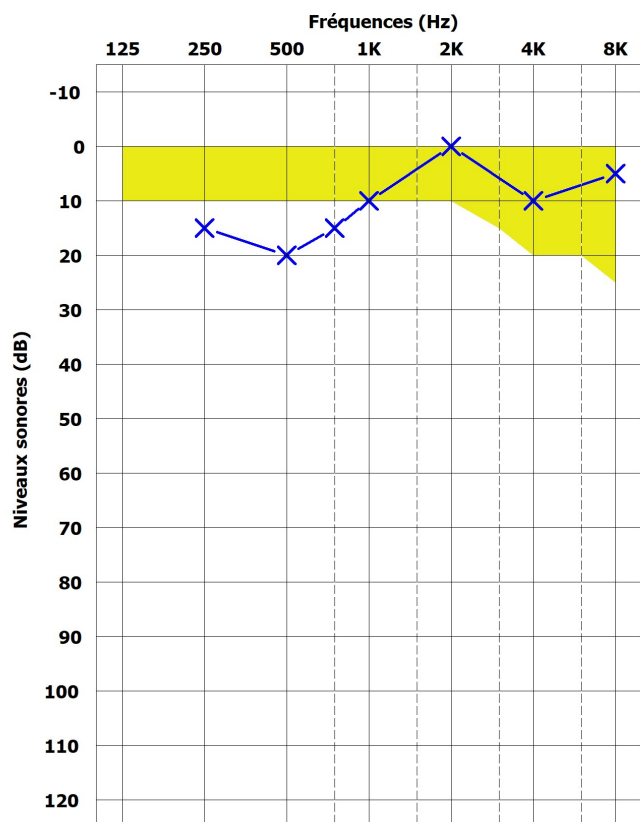

Oreille Gauche

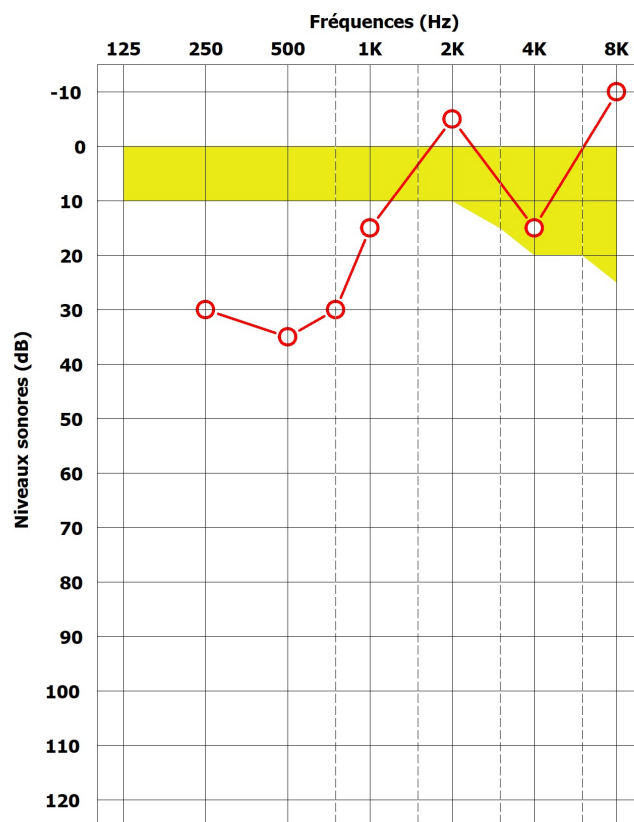

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		0		10		5
CA Droit		30	35	30	15		-5		15		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes