


MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 14:50:00
Durée: 9mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	OULARE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24031814463407762

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

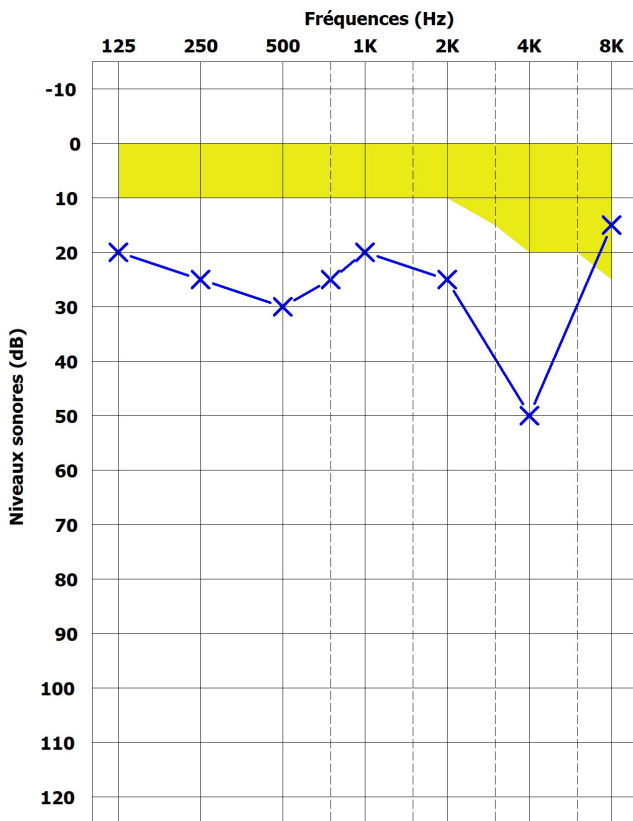

Oreille Gauche

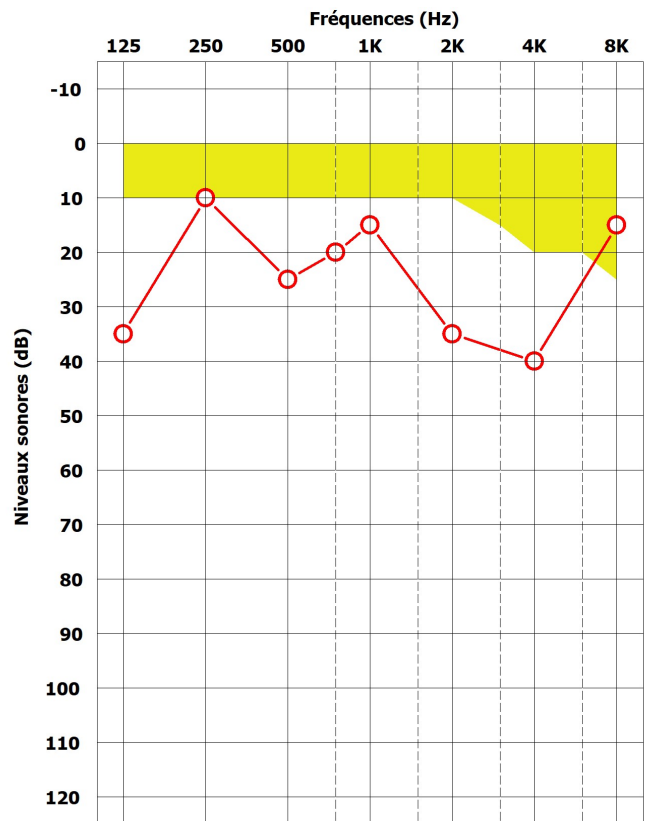

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	30	25	20		25		50		15
CA Droit	35	10	25	20	15		35		40		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes