


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 22:04:21

Durée: 7mn 46s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

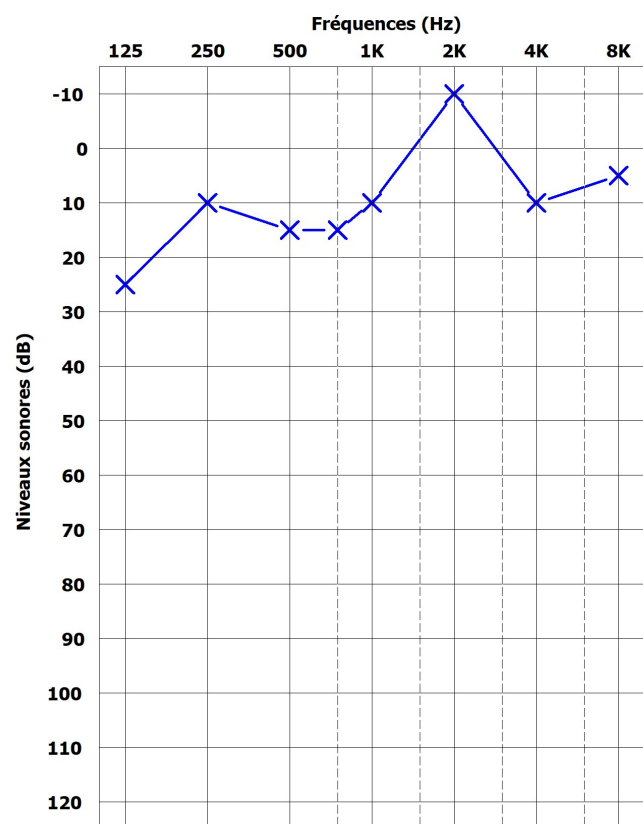

Oreille Gauche

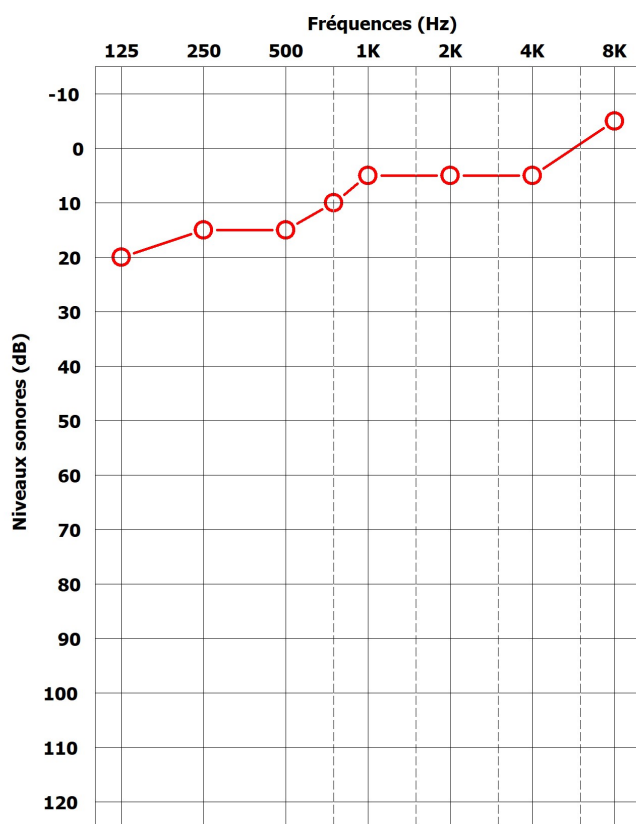

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	15	15	10		-10		10		5
CA Droit	20	15	15	10	5		5		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE DJIBA
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24050122030582251

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021