


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 11:46:35
Durée: 5mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		YIZHONG LIU
Date de naissance	05/04/1974	
Age	51	
Société	CR18	
ID	25070411423941020	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

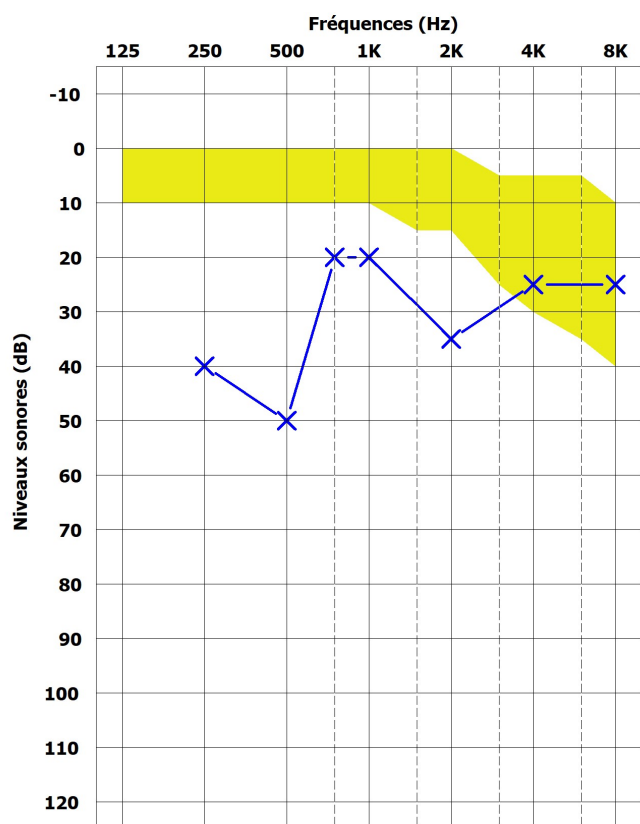

Oreille Gauche

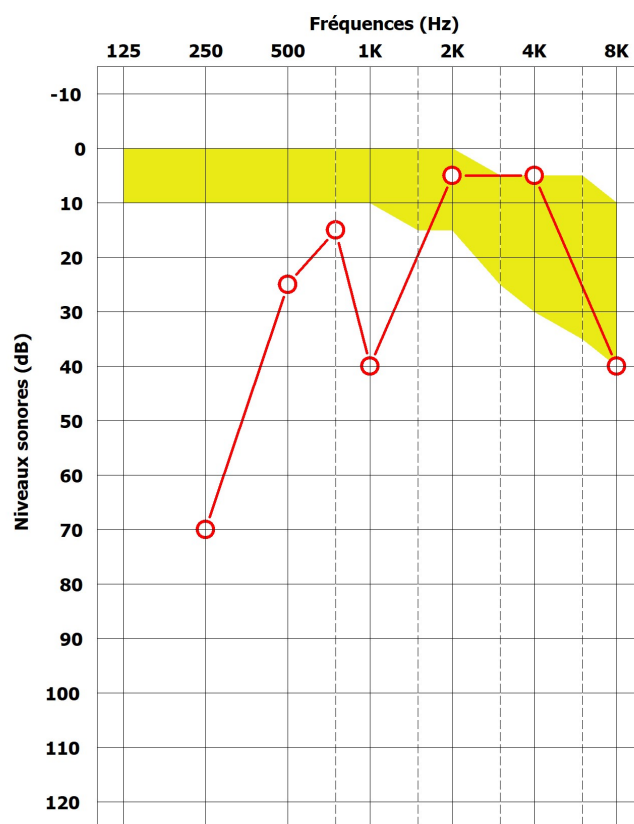

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	50	20	20		35		25		25
CA Droit		70	25	15	40		5		5		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes