


MEDVIE


Date du test: 16/08/2025 13:19:50
Durée: 3mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SUN YONGXI
Date de naissance	24/11/1974
Age	50
Société	CR18
ID	25081613165659516

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

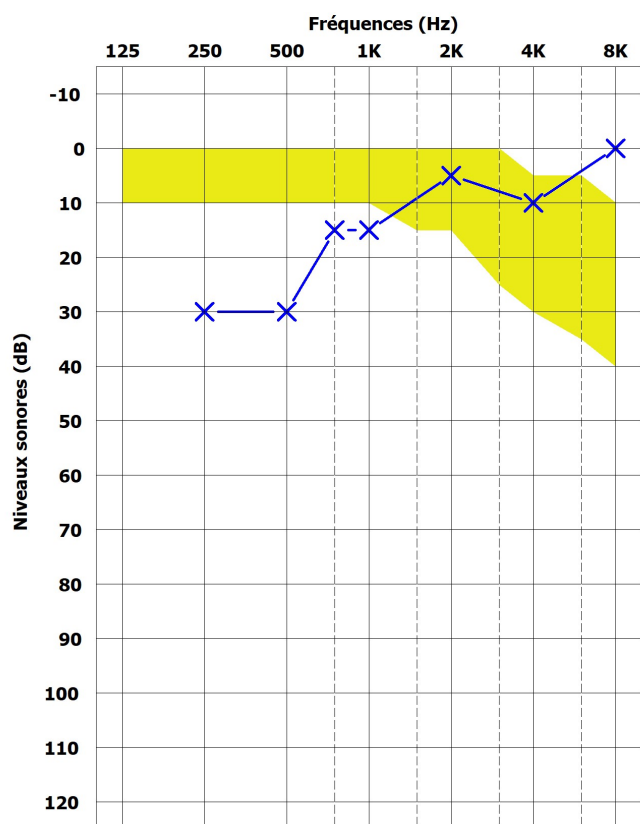

Oreille Gauche

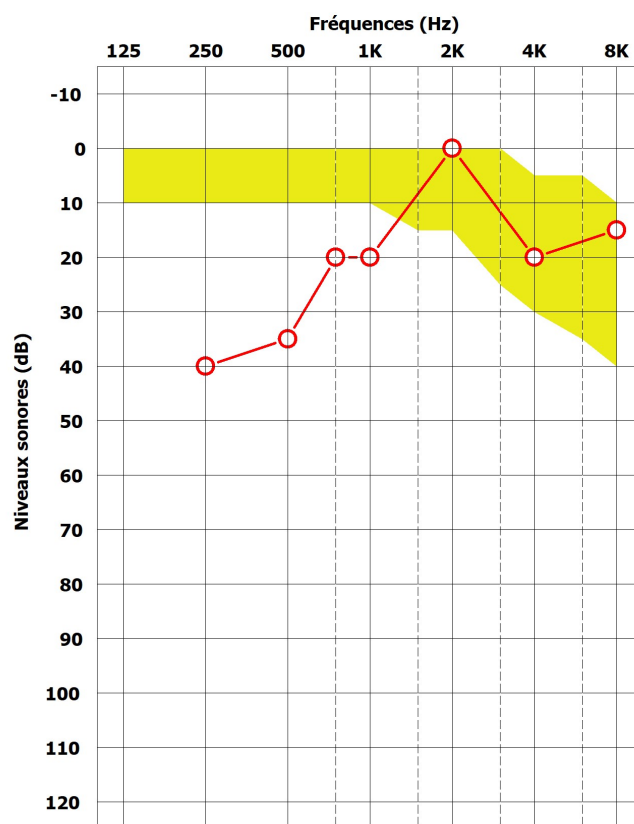

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	15	15		5		10		0
CA Droit		40	35	20	20		0		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes