


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:13:50
Durée: 4mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA ABOU	
Date de naissance	12/04/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25031313042014111

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

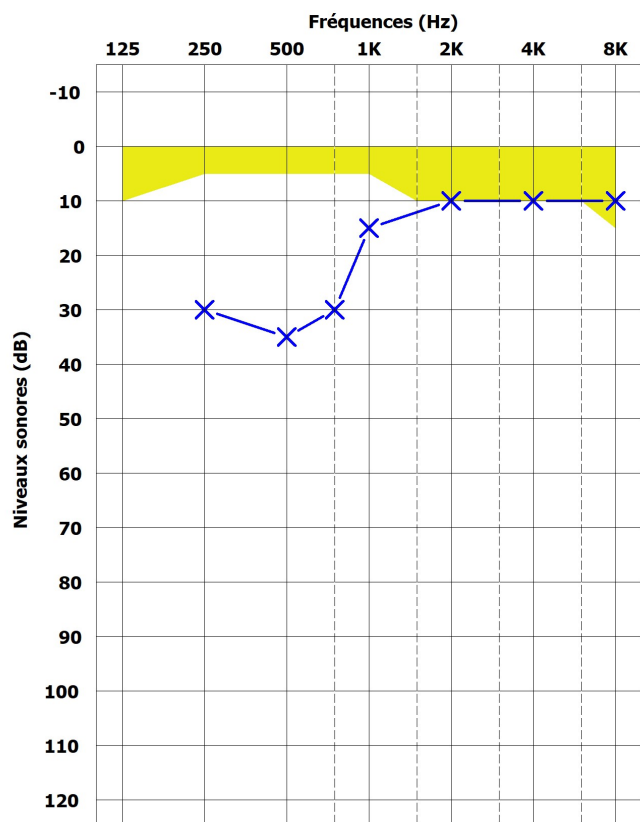

Oreille Gauche

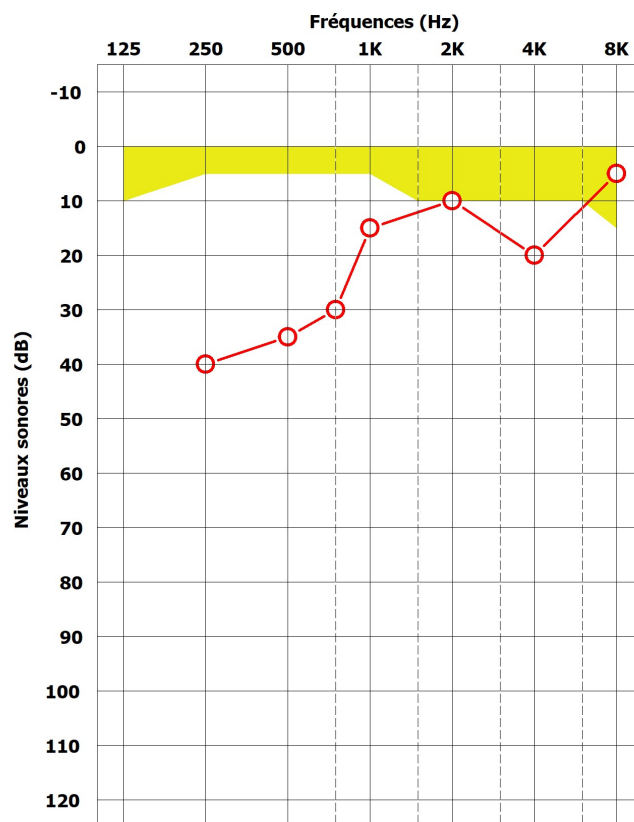

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	15		10		10		10
CA Droit		40	35	30	15		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes