

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 16:57:14

Durée: 9mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH MAMADDOU OURY	
Date de naissance	01/01/1982
Age	42
Société	CR18
ID	24041516505322632

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

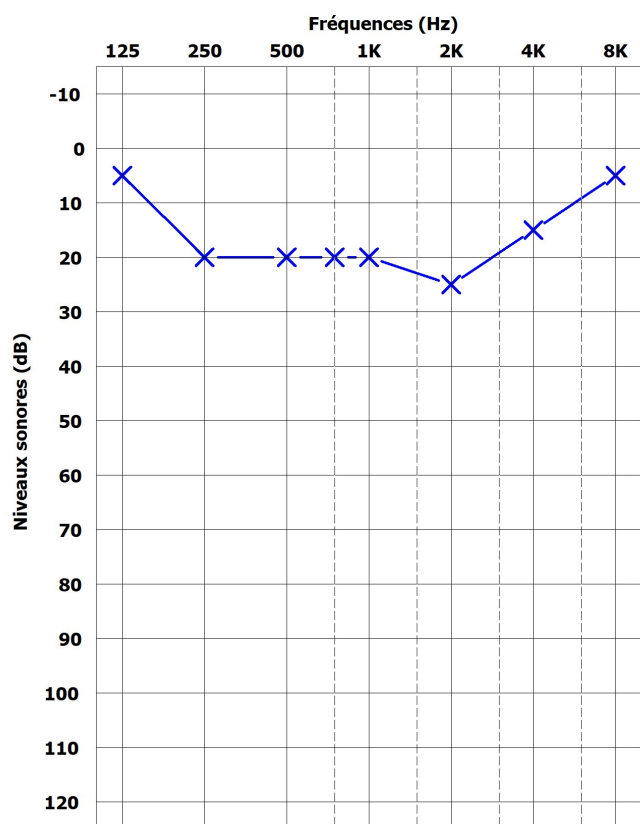

Oreille Gauche

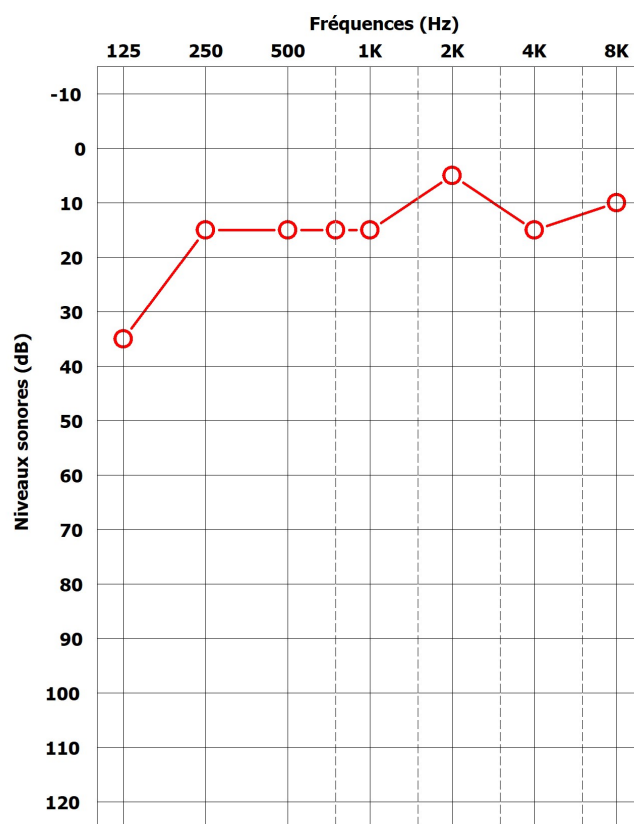

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	20	20	20	20		25		15		5
CA Droit	35	15	15	15	15		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes