

MEDVIE


Date du test: 09/08/2025 16:24:10

Durée: 4mn 29s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MORY
Date de naissance	01/01/1993	
Age	32	
Société	CR18	
ID	25080916220510154	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

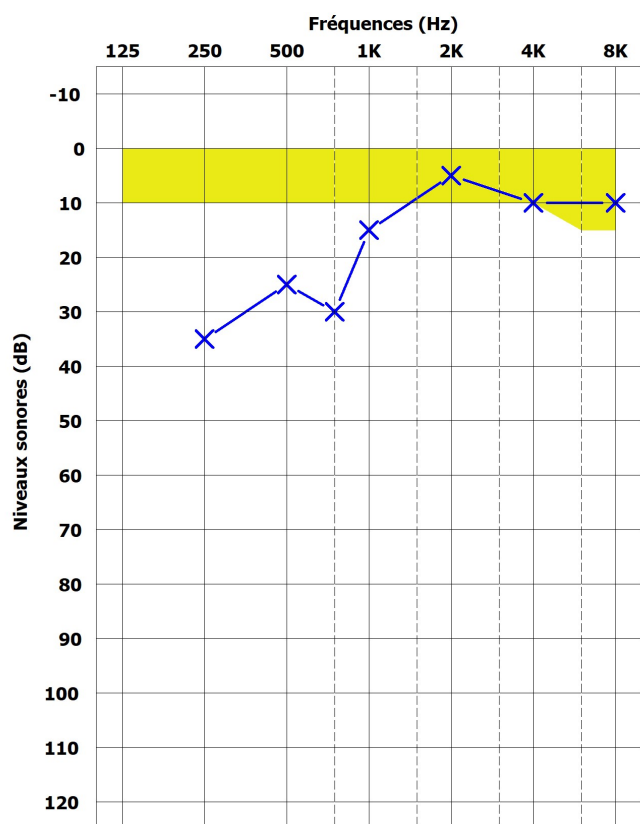

Oreille Gauche

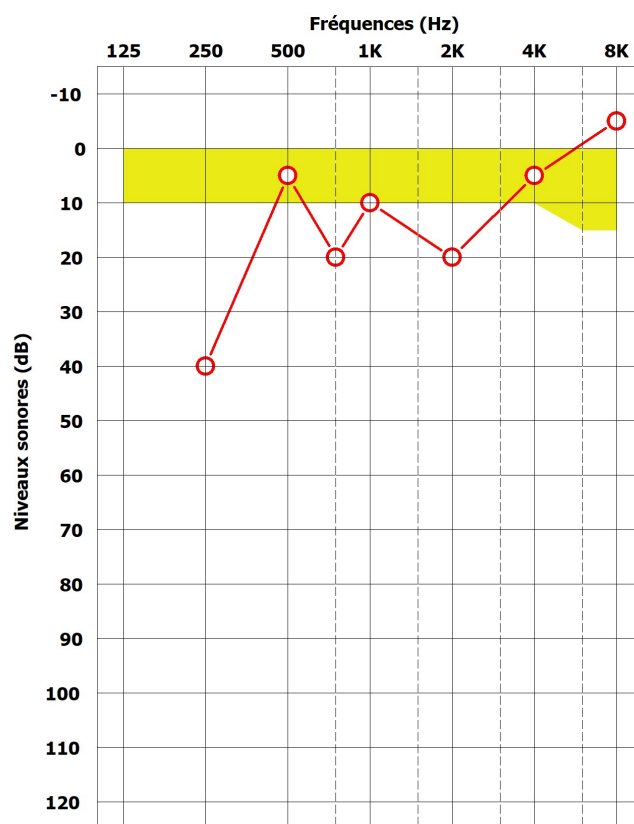

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	30	15		5		10		10
CA Droit		40	5	20	10		20		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes