

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 13:41:06

Durée: 5mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA LANCINE	
Date de naissance	25/11/1998
Age	26
Société	CR18
ID	25031513163754264

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

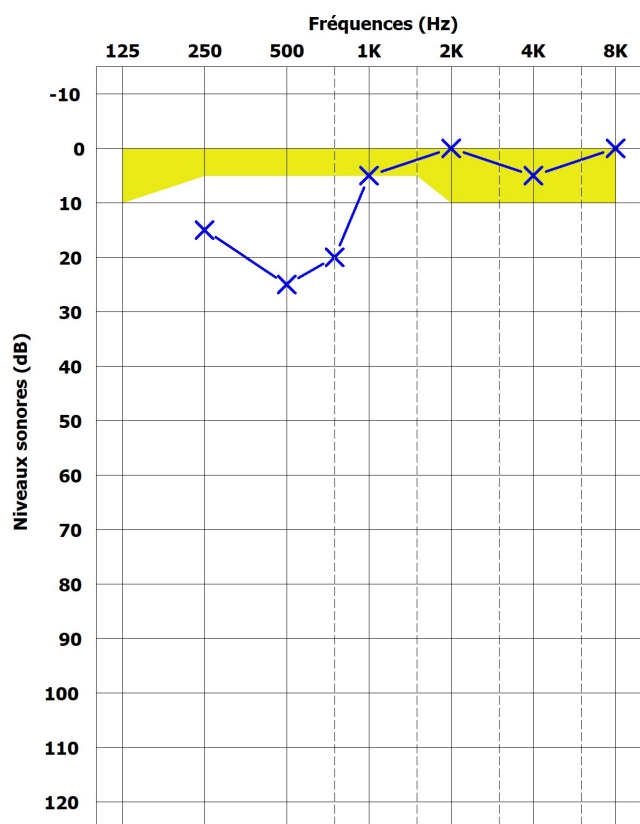

Oreille Gauche

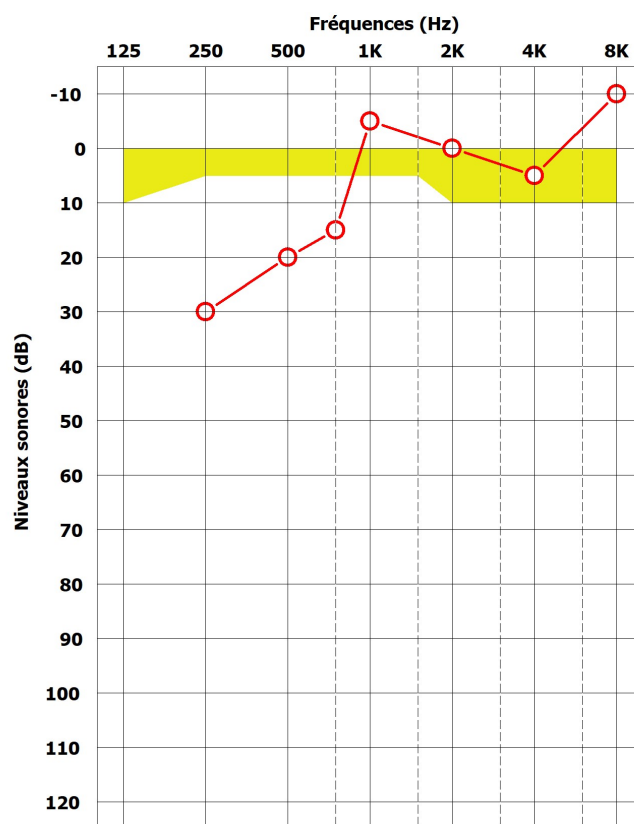

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	5		0		5		0
CA Droit		30	20	15	-5		0		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes