

MEDVIE BEYLA


Date du test: 13/12/2024 15:09:23

Durée: 7mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SIDIKI
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	24121314495934329	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

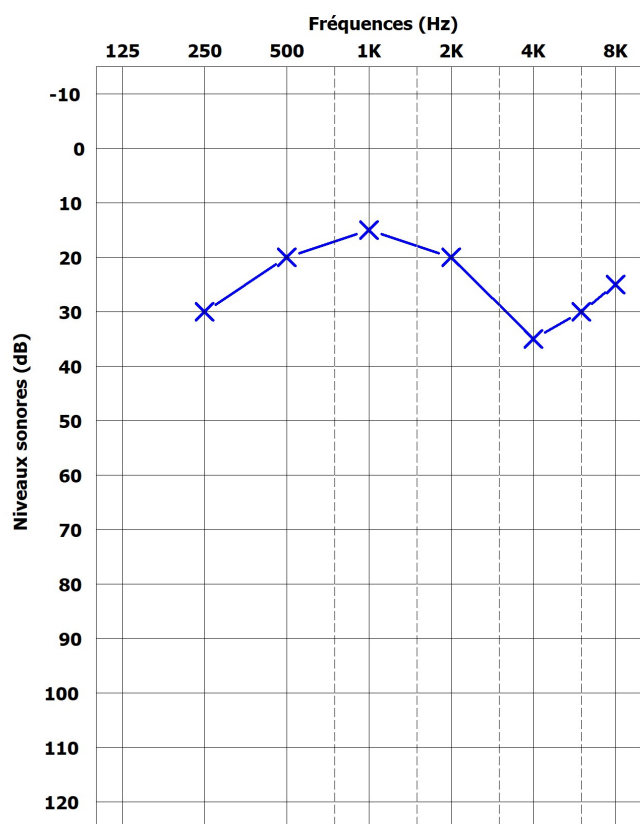

Oreille Gauche

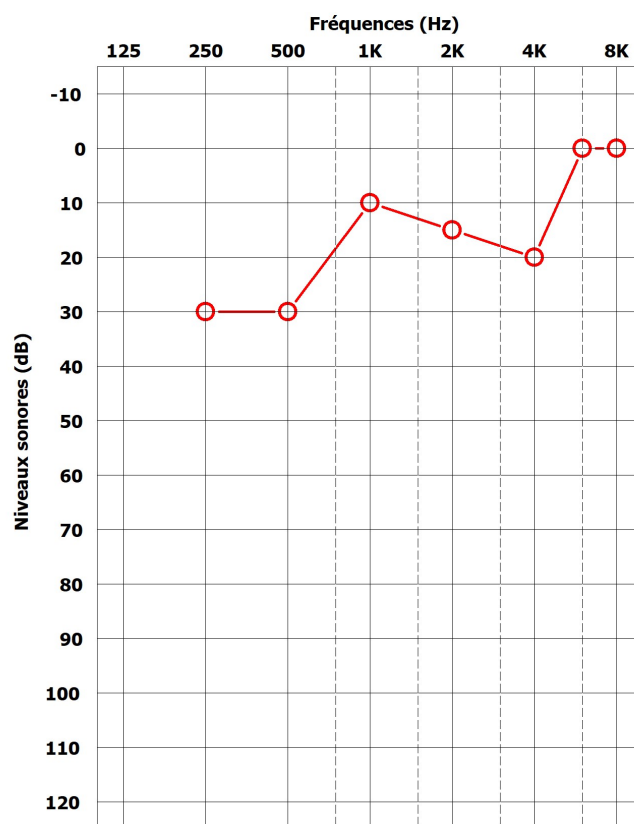

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20		15		20		35	30	25
CA Droit		30	30		10		15		20	0	0

Calcul de perte		PAM
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes