


MEDVIE

Date du test: 02/06/2024 11:36:20


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

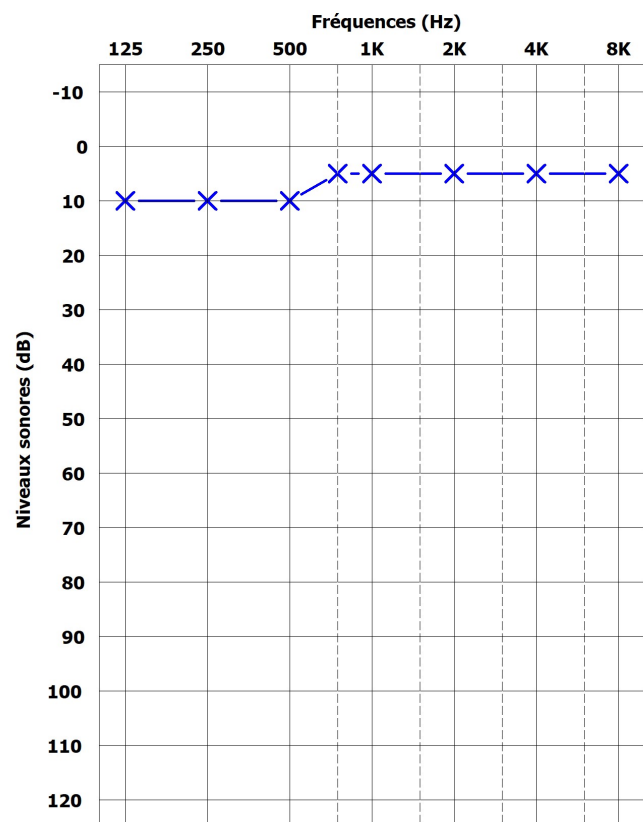

Oreille Gauche

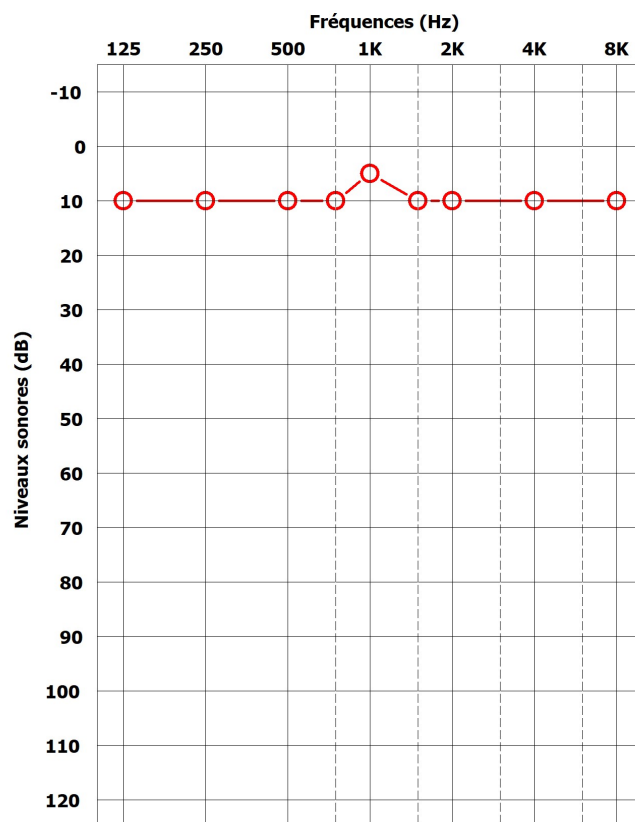

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	10	5	5		5		5		5
CA Droit	10	10	10	10	5	10	10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient

KOUROUMA ANSOUMANE

Date de naissance 01/10/1995

Age 28

Société CR18

ID 24060211314708920

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021