


MEDVIE


Date du test: 15/05/2025 13:15:11
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1974
Age	51
Société	CR18
ID	25051512482031624

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

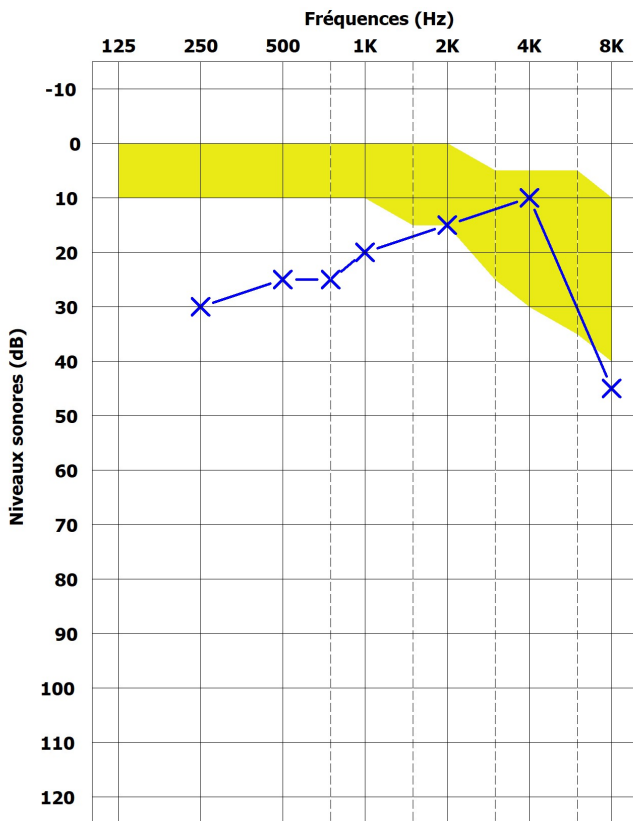

Oreille Gauche

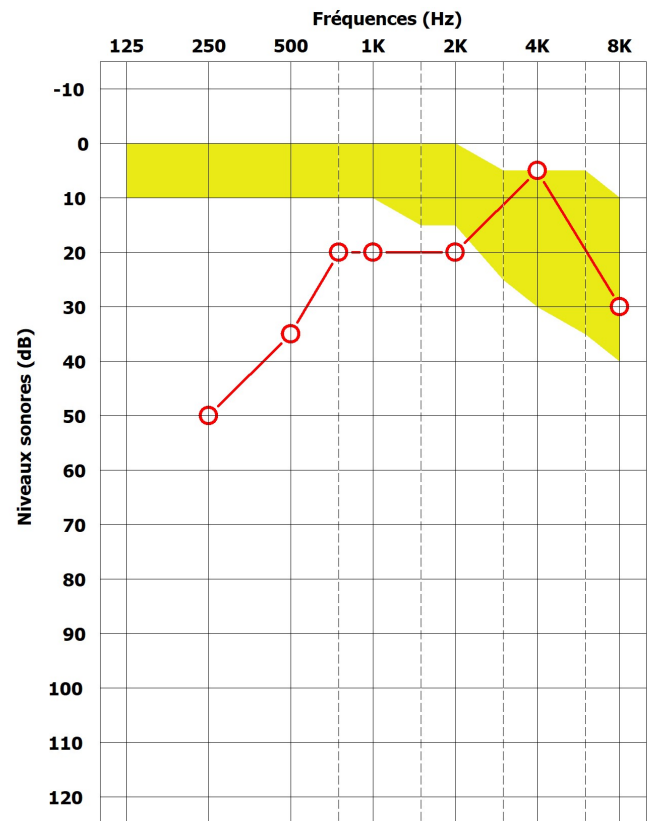

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		15		10		45
CA Droit		50	35	20	20		20		5		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes