


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 15:42:17
Durée: 5mn 34s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAWA
Date de naissance	03/03/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24093013412328913	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

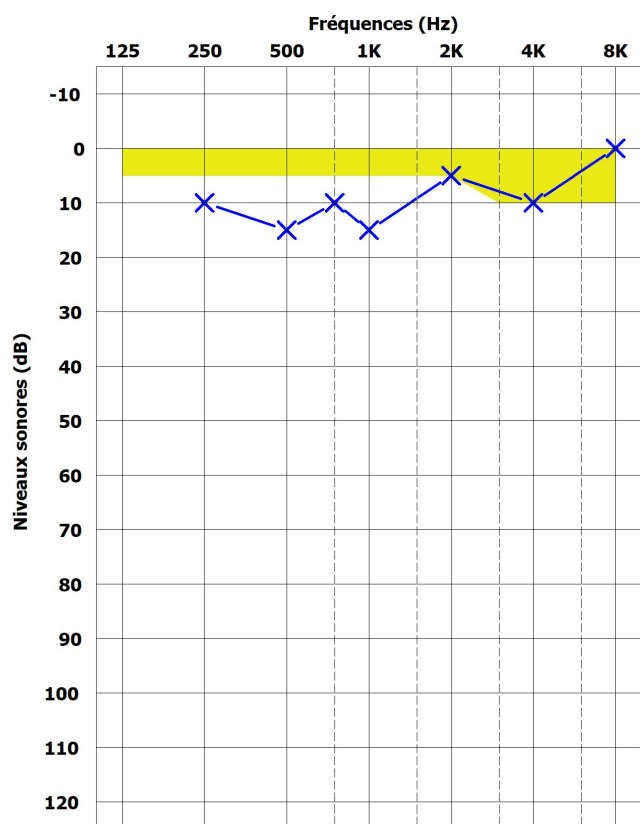

Oreille Gauche

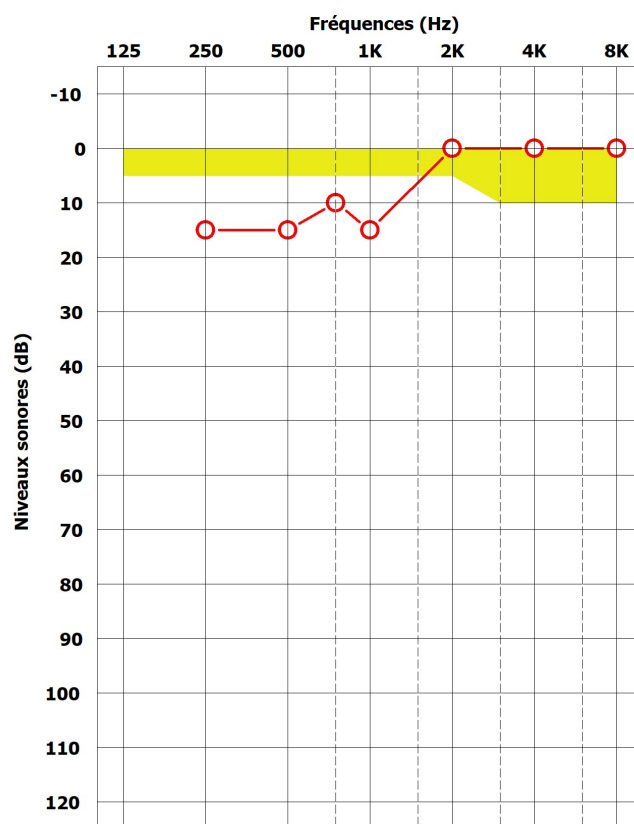

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		5		10		0
CA Droit		15	15	10	15		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes