


MEDVIE


Date du test: 07/10/2024 12:03:00

Durée: 4mn 26s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

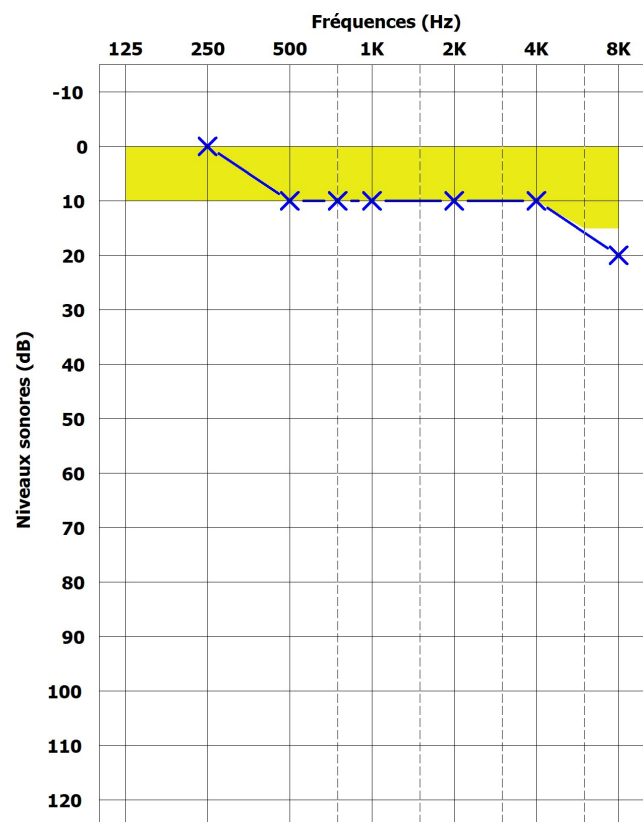

Oreille Gauche

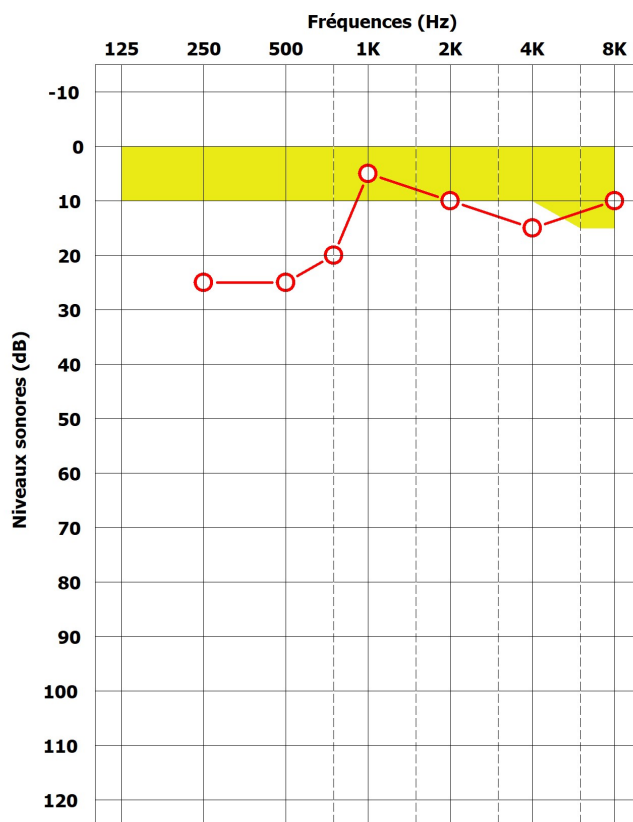

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		10		10		20
CA Droit		25	25	20	5		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	GUILAVOGUI JEAN MAÏOR
Date de naissance	06/07/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24100711594733377

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021