


MEDVIE BEYLA


Date du test: 23/12/2024 13:03:13

Durée: 4mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

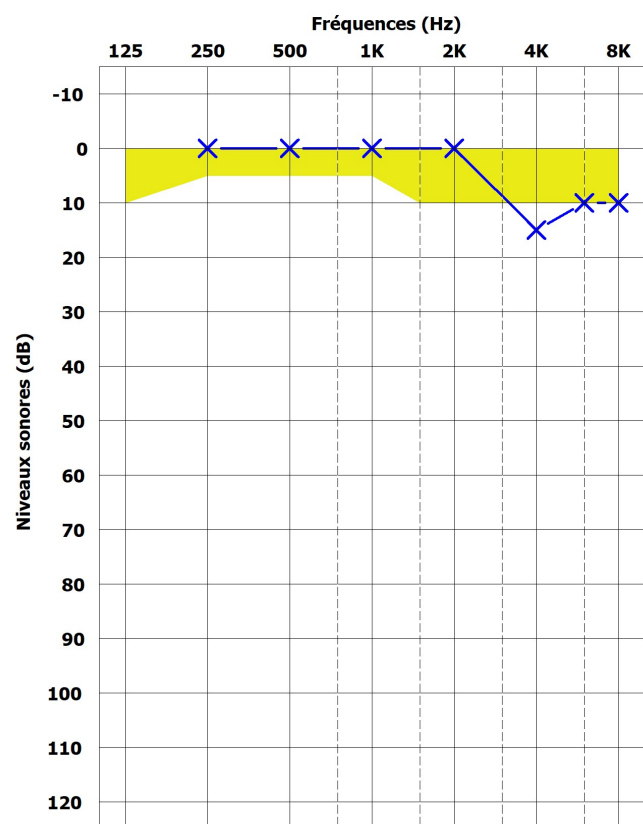

Oreille Gauche

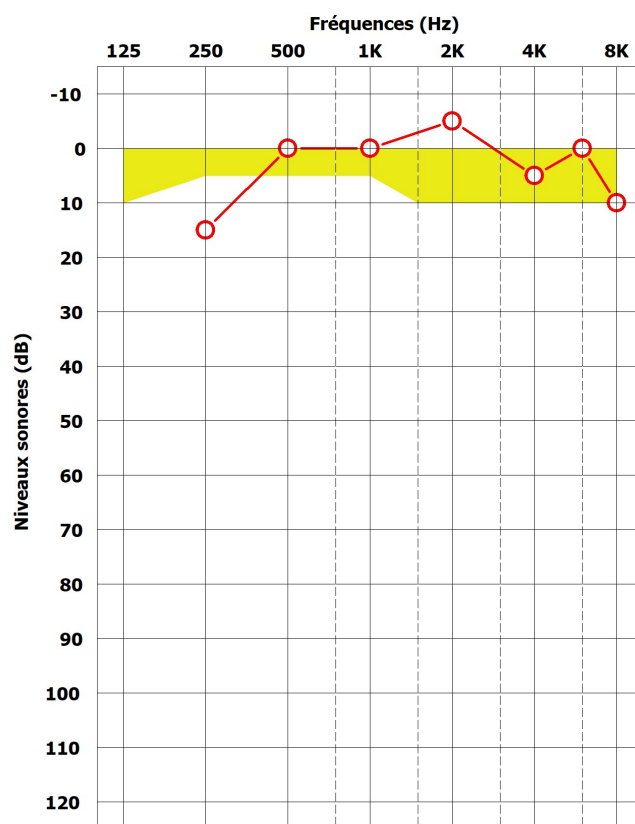

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0		0		0		15	10	10
CA Droit		15	0		0		-5		5	0	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes

Données Patient	CAMARA LANCINE
Date de naissance	11/04/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24122313020399268

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021