


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 16:45:44

Durée: 3mn 27s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

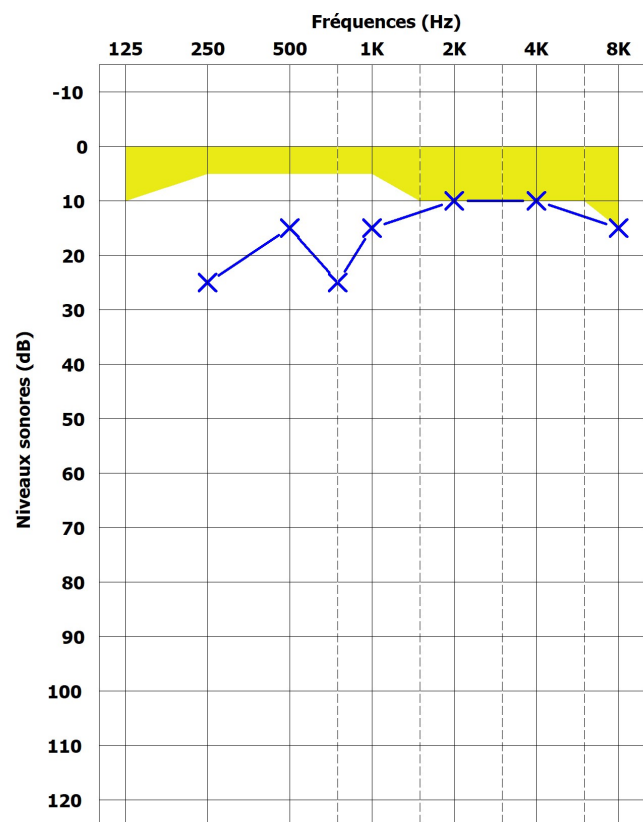

Oreille Gauche

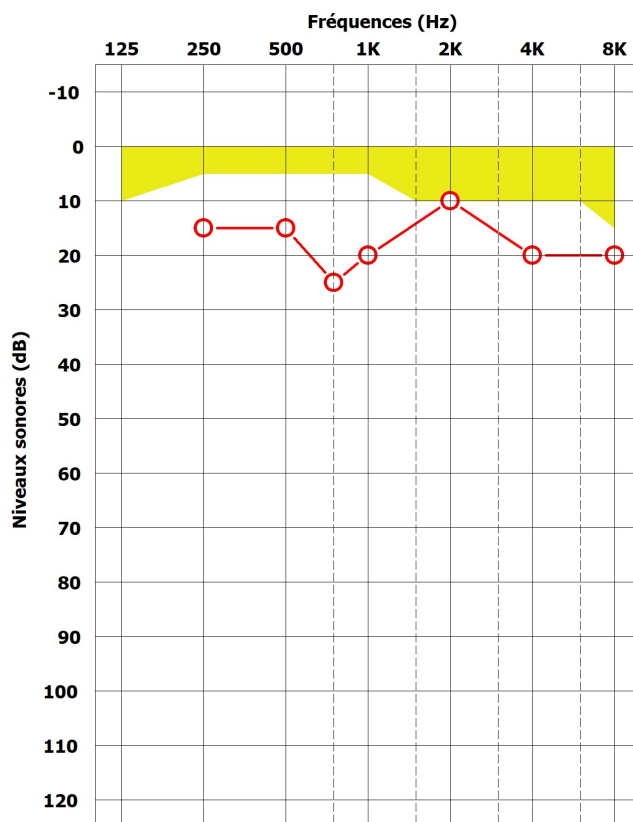

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	25	15		10		10		15
CA Droit		15	15	25	20		10		20		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA AMARA
Date de naissance	01/07/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24093016223696117

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021