


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:36:21
Durée: 3mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE MAMADY	
Date de naissance	12/12/1987
Age	37
Société	CR18
ID	25031414343473092

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

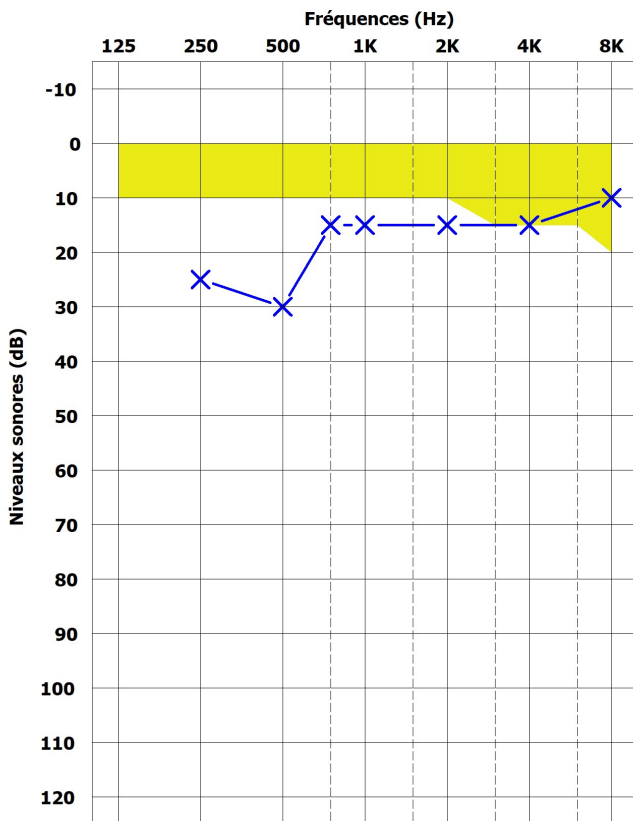

Oreille Gauche

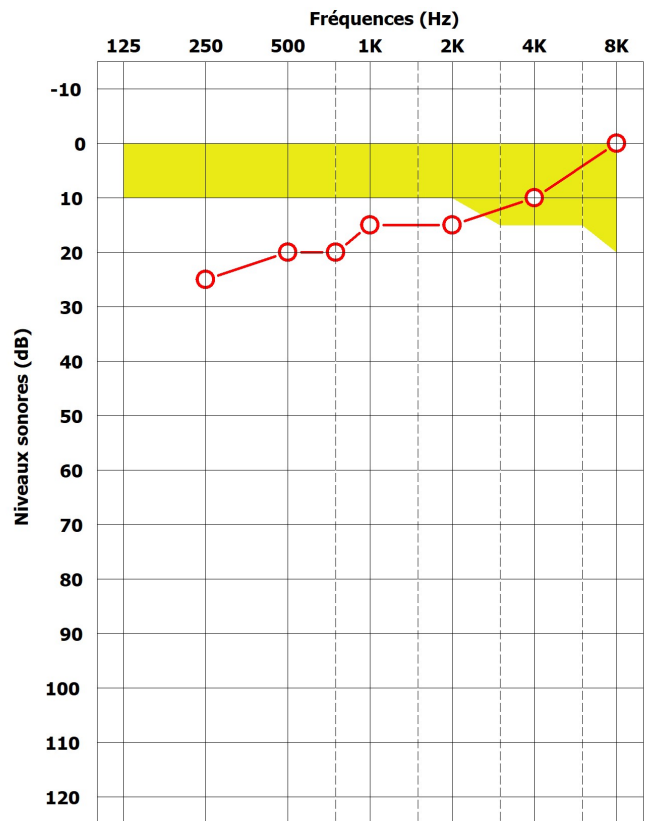

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	15	15		15		15		10
CA Droit		25	20	20	15		15		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes