

MEDVIE BEYLA

Date du test: 16/12/2024 14:24:01

Durée: 7mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **TOUNKARA OUSMANE**

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société CR18


ID 24121614214514202

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

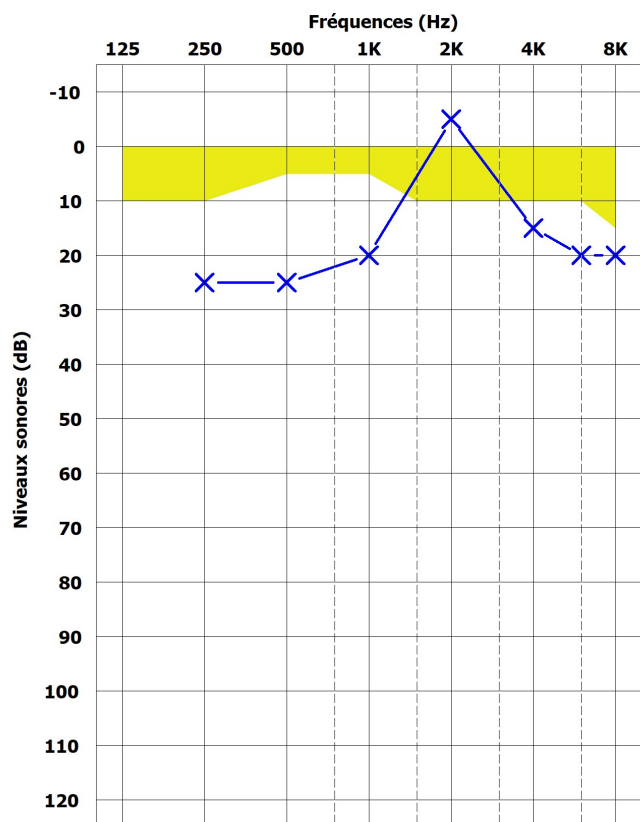

Oreille Gauche

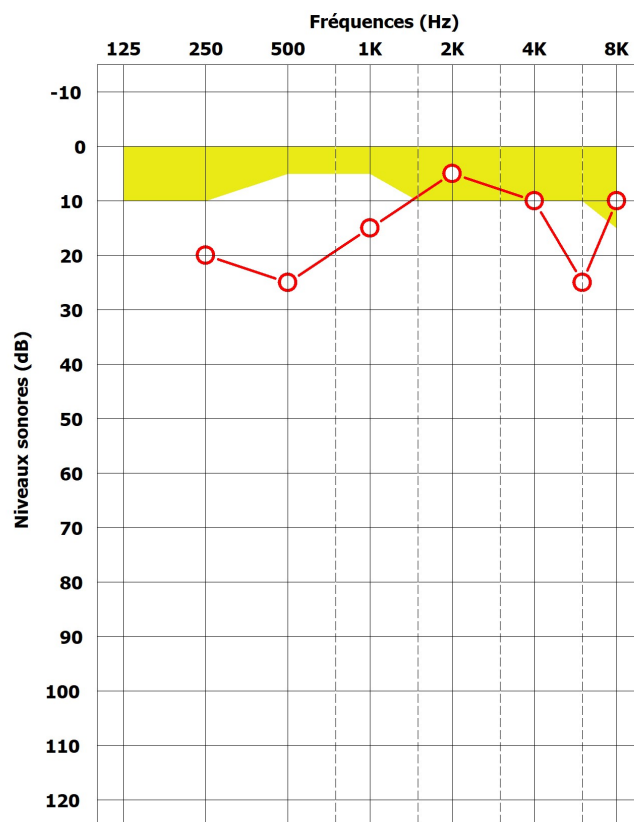

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		20		-5		15	20	20
CA Droit		20	25		15		5		10	25	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	20,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes