

MEDVIE


Date du test: 12/04/2024 13:59:34

Durée: 11mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO MAMADI	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24041213560445868

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

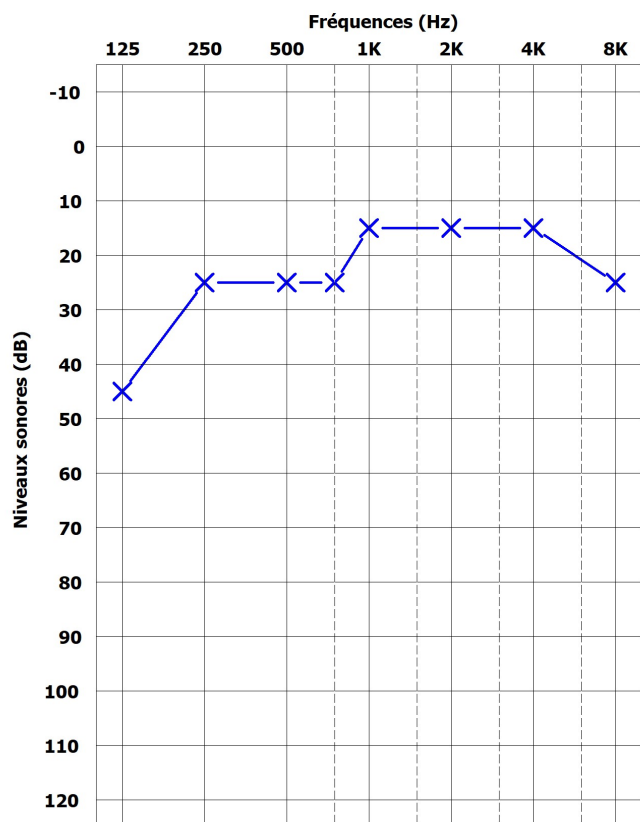

Oreille Gauche

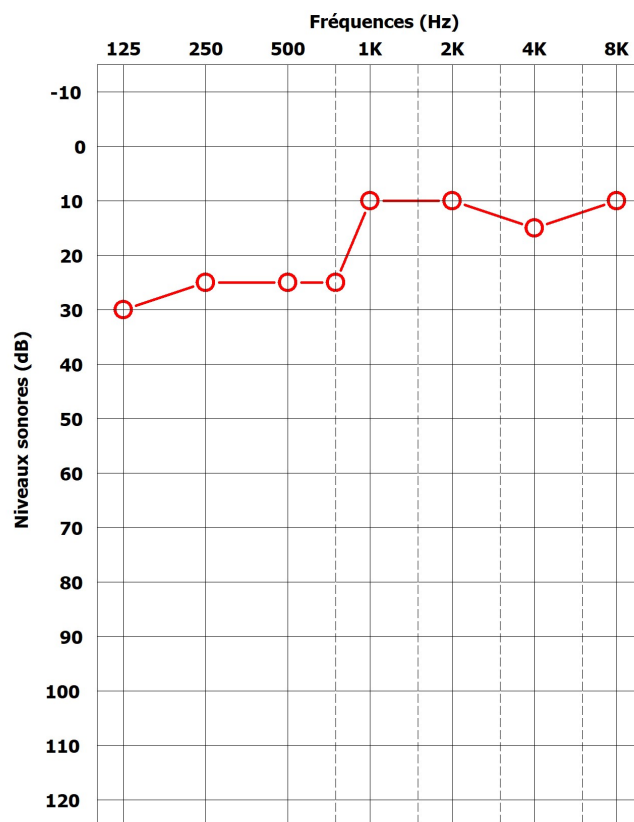

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	25	25	25	15		15		15		25
CA Droit	30	25	25	25	10		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes