


MEDVIE

Date du test: 03/10/2024 18:28:42

Durée: 4mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

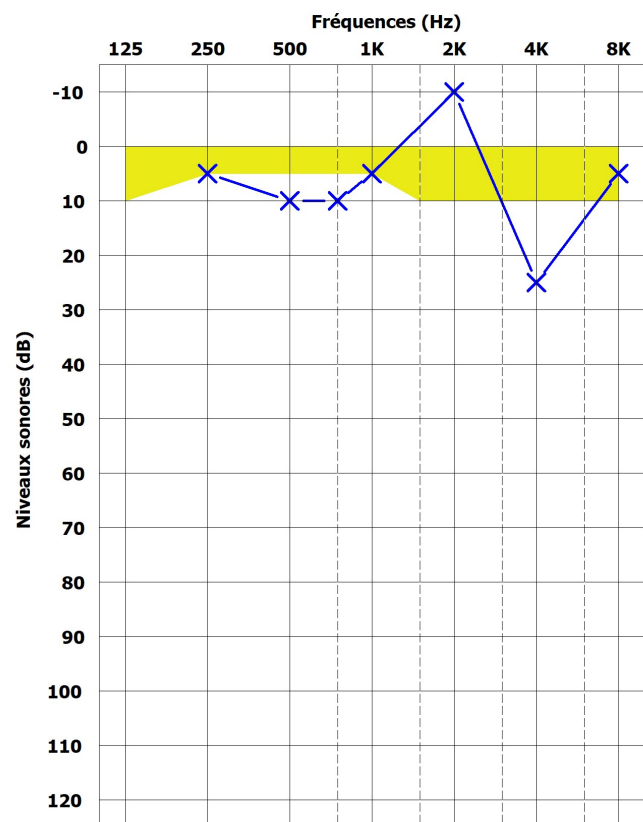

Oreille Gauche

Données Patient	
ZOGBELEMOU Fidele	
Date de naissance	14/03/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24100318270207617

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

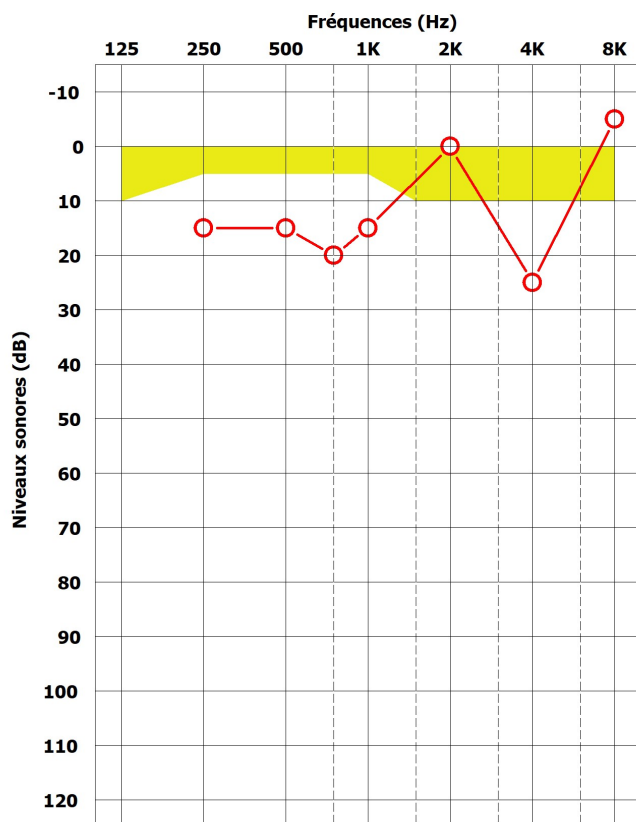

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		-10		25		5
CA Droit		15	15	20	15		0		25		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes