


MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 12:43:19
Durée: 4mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	24/06/1980
Age	44
Société	CR18
ID	24122112394666255

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

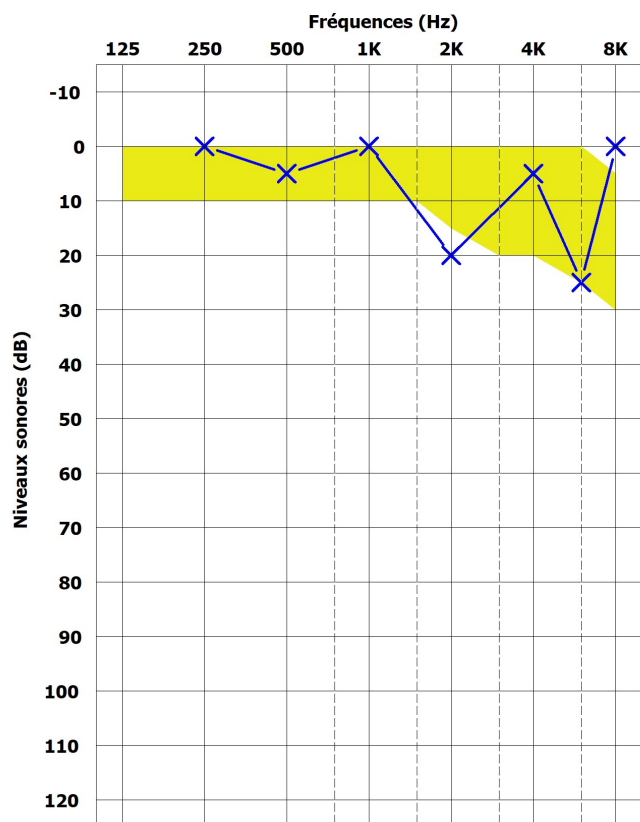

Oreille Gauche

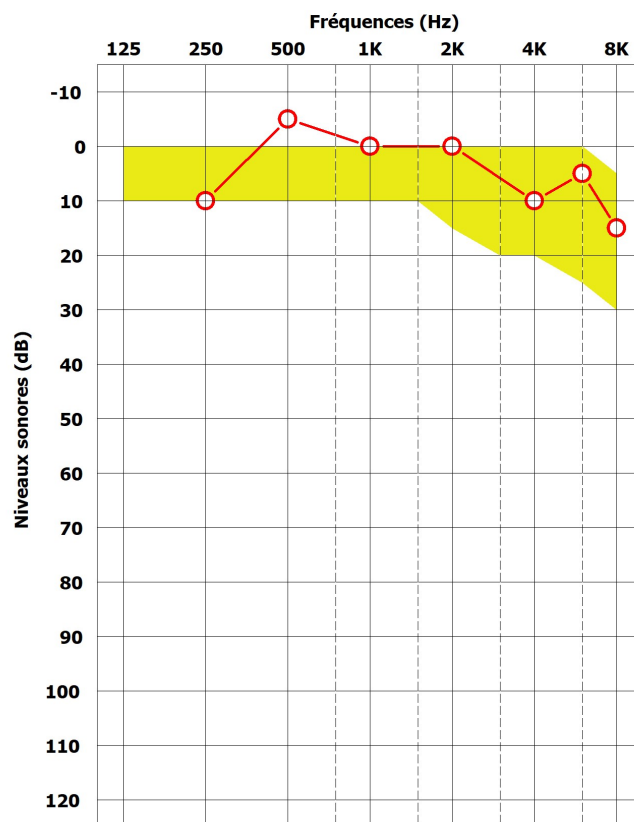

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5		0		20		5	25	0
CA Droit		10	-5		0		0		10	5	15

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes