



Données Patient	
ZHANG KEWEI	
Date de naissance	08/10/1989
Age	35
Société	CR18
ID	25040314350025902

Date du test: 03/04/2025 14:43:05
Durée: 3mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

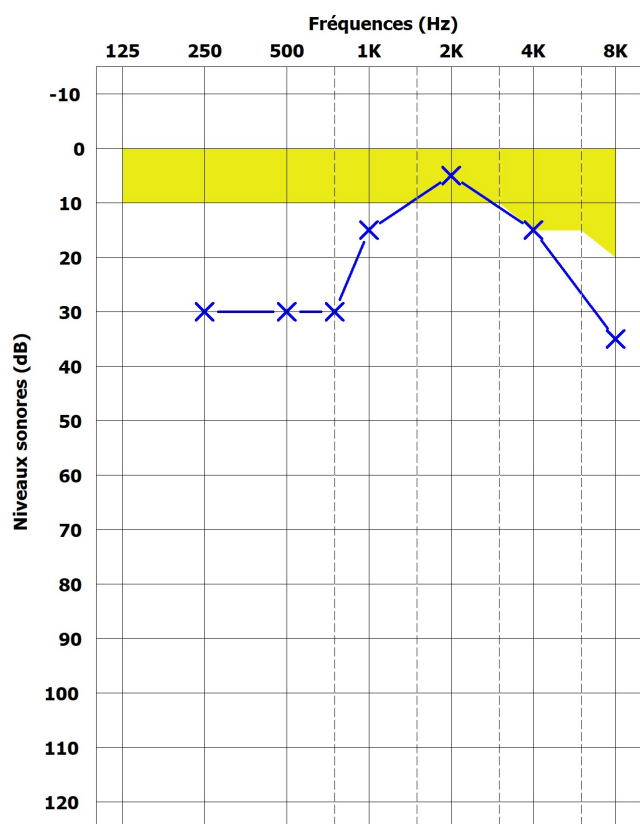

Oreille Gauche

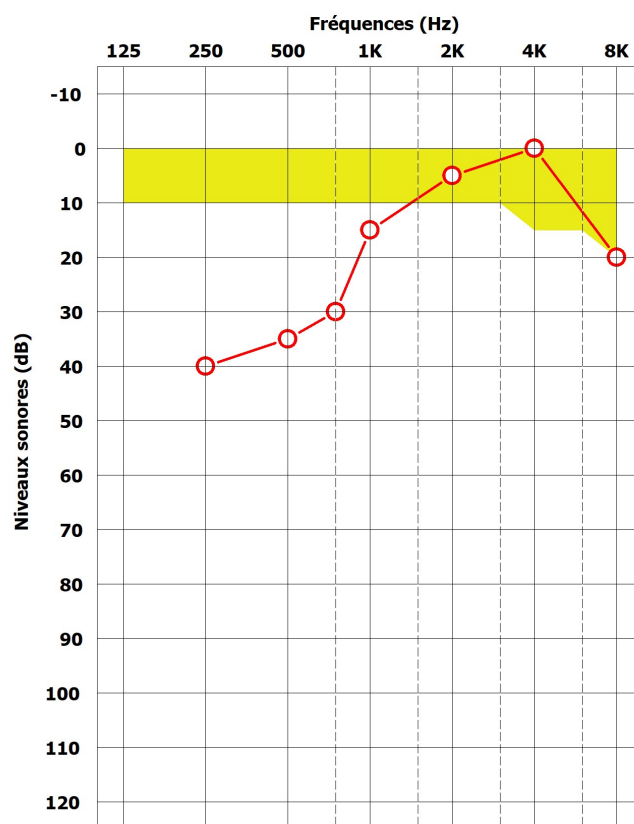

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	30	15		5		15		35
CA Droit		40	35	30	15		5		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes