


MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 15:40:41

Durée: 5mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

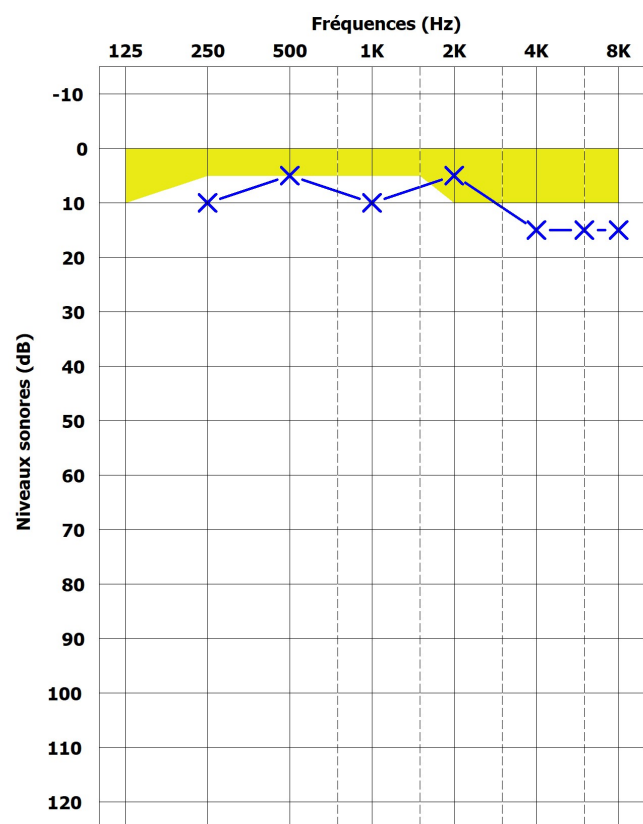

Oreille Gauche

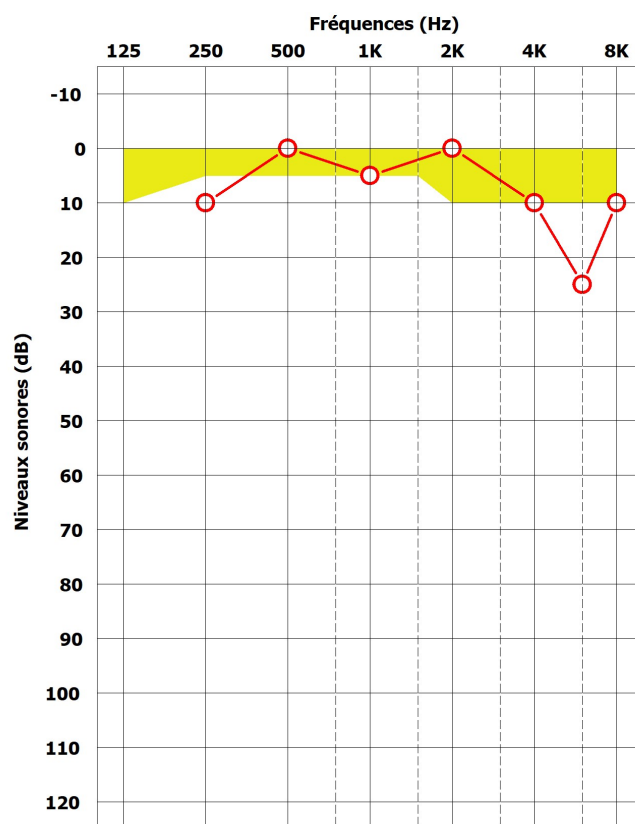

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5		10		5		15	15	15
CA Droit		10	0		5		0		10	25	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes

Données Patient	SOUMAORO OUMAR
Date de naissance	02/08/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24121615314921943

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021