

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 23:15:02

Durée: 3mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SQUARE ABDOULAYE	
Date de naissance	08/09/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25082115361888229

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

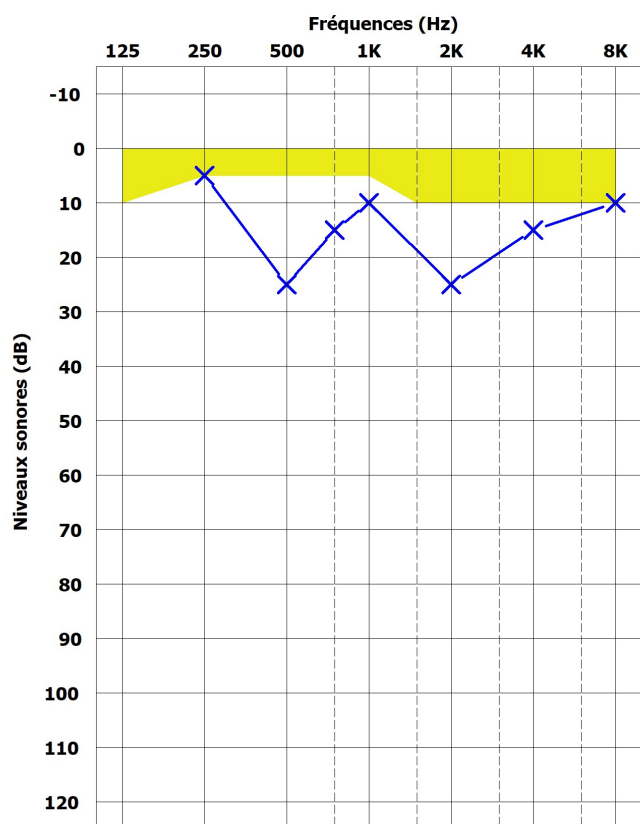

Oreille Gauche

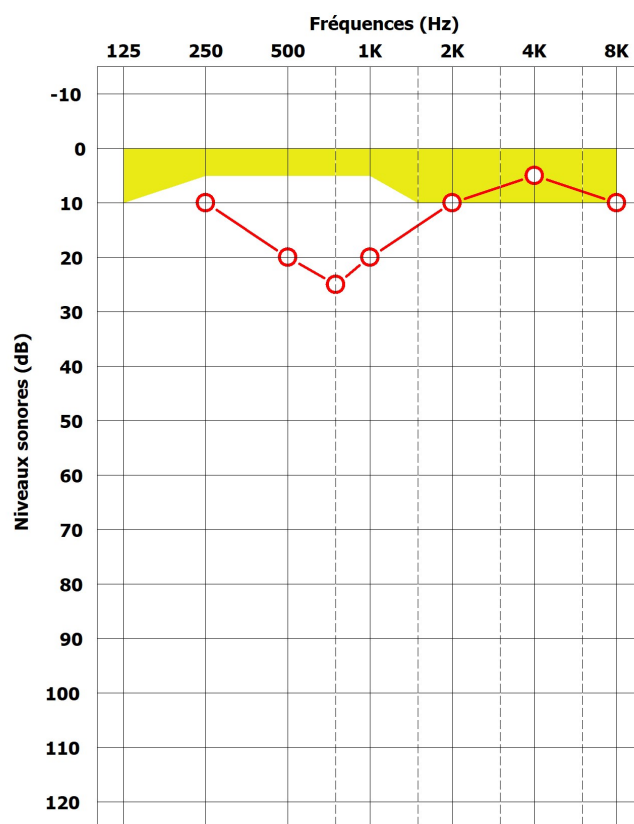

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	15	10		25		15		10
CA Droit		10	20	25	20		10		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes