

MEDVIE

Date du test: 20/03/2024 15:28:22

Durée: 9mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

LOUA BENOIT

Date de naissance 01/01/1999

Age 25

Société CR18


ID 24032015212078104

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

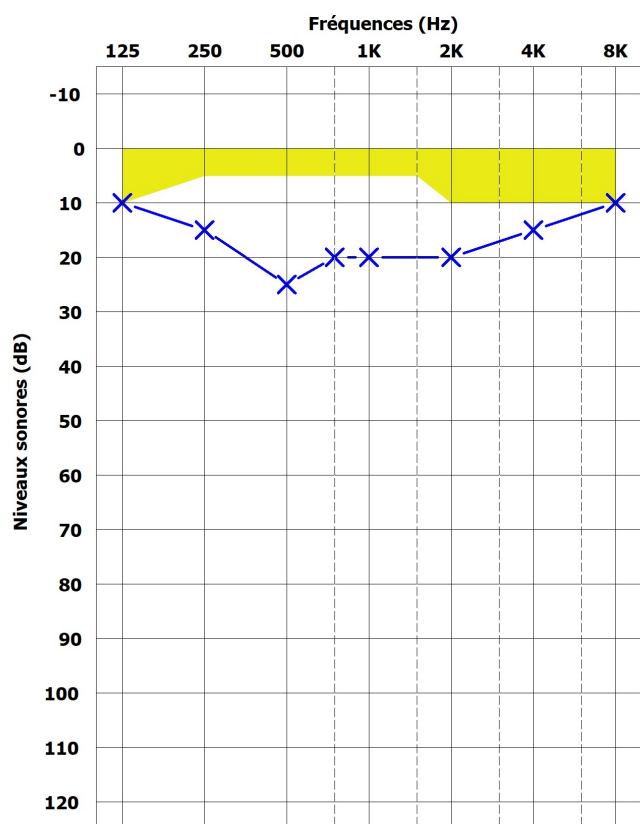

Oreille Gauche

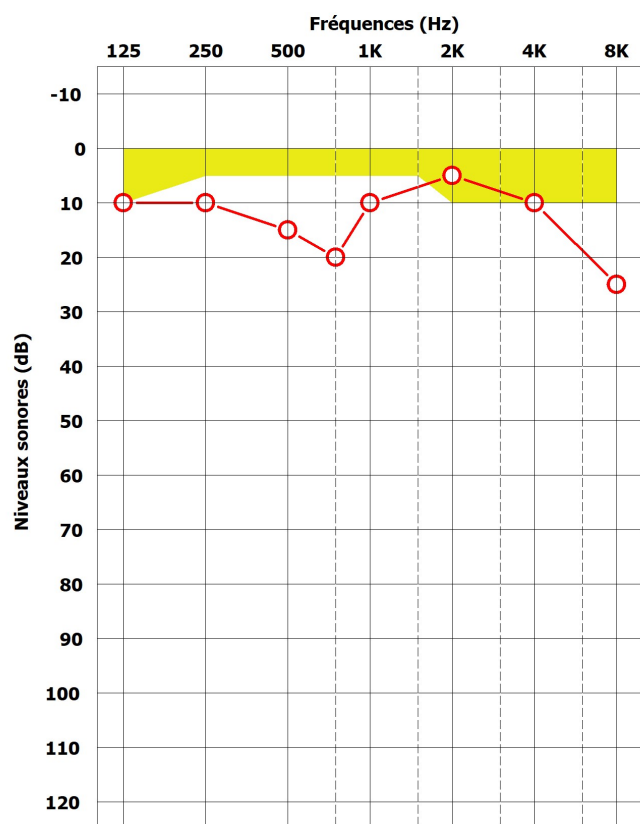

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	25	20	20		20		15		10
CA Droit	10	10	15	20	10		5		10		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes