

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:03:17

Durée: 6mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25031411013929953

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

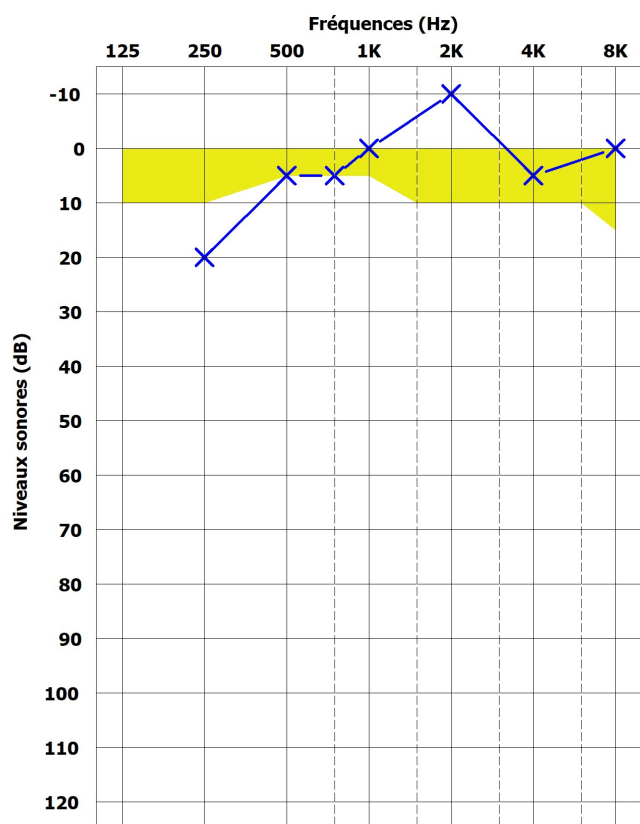

Oreille Gauche

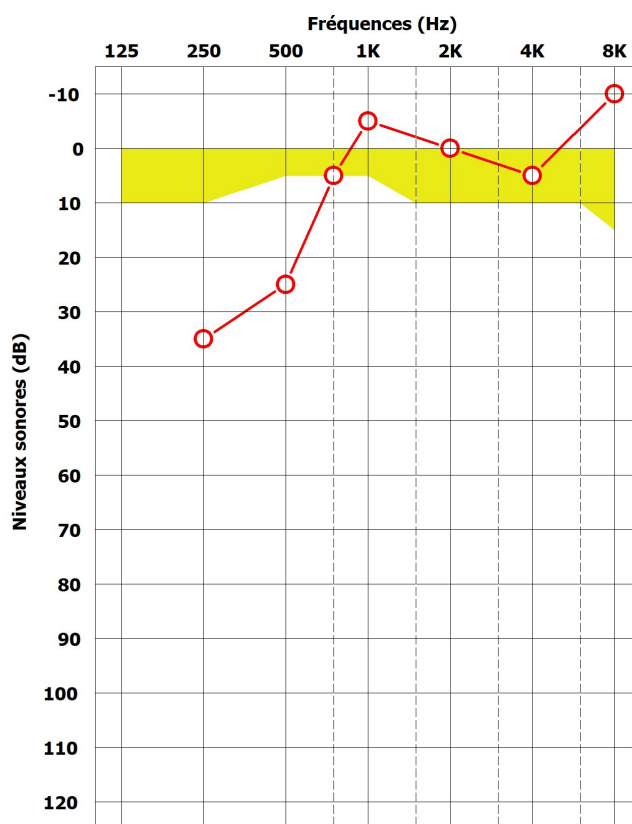

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	5	5	0		-10		5		0
CA Droit		35	25	5	-5		0		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes